



# **Combination Smoke and Carbon Monoxide Alarm**

User Manual

XP01

## Contents

English	01-15
Deutsch	16-31
Français	32-48
Español	49-64
Italiano	65-81

## English

**This user manual contains important information about your combination smoke & carbon monoxide alarm's operation. To ensure proper use and trouble-free operation, please read this manual carefully and store it in a safe place for future reference.**

### Introduction

All X-Sense combination smoke & carbon monoxide alarms conform with regulatory requirements, including EN 14604 & EN 50291 standards and are designed to detect both smoke and carbon monoxide.

This unit adopts photoelectric technology to detect smoke which is generally more sensitive than ionization technology. It is effective at detecting large particles, which tend to be produced in greater amounts by smoldering fires and may smolder for hours before bursting into flame. Sources of these fires may include cigarettes burning in couches or bedding.

Carbon monoxide (CO) is odorless, tasteless and invisible - it's a silent killer. Using electrochemical sensing technology, this unit can detect increased levels of carbon monoxide early, protecting your family from the dangers of carbon monoxide.

- The installation of the apparatus should not be used as a substitute for proper installation, use and maintenance of fuel-burning appliances including appropriate ventilation and exhaust systems.
- This apparatus is to be installed by a competent person.
- It is not tested for use in a caravan or boat.

**Note: For maximum protection, use smoke & CO alarms on each level and in every bedroom of your home.**

### NEVER IGNORE THE SOUND OF THE ALARM!


Determining what type of alarm has sounded is easy with your X-Sense combination smoke & carbon monoxide alarm. The alarm sounder will inform you of the type of situation occurring.

## When the Smoke Alarm Sounds:

Smoke alarms are designed to minimize false alarms. Cigarette smoke will not normally set off the alarm, unless the smoke is blown directly into the alarm. This unit contains nuisance alarm protection, which will reduce the impact of cooking particles. However, large quantities of combustible particles from spills or broiling could still cause the unit to alarm. Careful location of the unit away from the kitchen area will give the maximum nuisance alarm protection. Combustion particles from cooking may set off the alarm if located too close to the cooking area. Large quantities of combustible particles are generated from spills or when broiling. Using the fan on a range hood which vents to the outside (non-recirculating type) will also help remove these combustible products from the kitchen. If the alarm sounds, check for fires first. If a fire is discovered, follow these steps. Become thoroughly familiar with these items, and review with all family members!

- \* Alert small children in the home. Children sleep very sound and may not be awakened by the sound of the smoke alarms.
- \* Leave immediately using one of your planned escape routes. Every second counts, so don't stop to get dressed or pick up valuables.
- \* Before opening inside doors, look for smoke seeping in around the edges, and feel with the back of your hand. If the door is hot, use your second exit. If you feel it's safe, open the door very slowly and be prepared to close immediately if smoke and heat rush in.
- \* If the escape route requires you to go through smoke, crawl low under the smoke where the air is clearer.
- \* Go to your predetermined meeting place. When two people have arrived, one should leave to call emergency service from a neighbor's home, and the other should stay to perform a head count.
- \* Do not reenter under any circumstance until fire officials give the go-ahead.
- \* There are situations where a smoke alarm may not be effective to protect against fire. For instance:
  - Smoking in bed.
  - Leaving children unsupervised.
  - Cleaning with flammable liquids, such as gasoline.
  - Fires where the victim is intimate with a flaming initiated fire; for example, when a person's clothes catch fire while cooking.

- Fires where the smoke is prevented from reaching the detector due to a closed door or other obstruction.
- Incendiary fires where the fire grows so rapidly that an occupant's egress is blocked even with properly located detectors.

**WARNING:**

Actuation of your CO Alarm indicates the presence of Carbon Monoxide (CO) which can kill you.

## When the Carbon Monoxide Alarm Sounds:

1. Operate the test/reset button.
2. Call your emergency services. PHONE NUMBER
3. Immediately move to fresh air - outdoors or by an open door/window. Do a head count to check that all persons are accounted for. Do not reenter the premises nor move away from the open door/window until the emergency services responders have arrived, the premises has been aired out, and your alarm remains in its normal condition.
4. After following steps 1-3, if your alarm reactivates within a 24-hour period, repeat steps 1-3 and call a qualified appliance technician to investigate for sources of CO from fuel-burning equipment and appliances, and inspect for proper operation of this equipment. If problems are identified during this inspection, have the equipment serviced immediately. Note any combustion equipment not inspected by the technician and consult the manufacturer's instructions, or contact the manufacturer directly, for more information about CO safety and this equipment. Make sure that motor vehicles are not, and have not been, operating in an attached garage or adjacent to the residence. PHONE NUMBER

## Package Contents

- 1 × Alarm Unit
- 1 × Mounting Bracket

- 3 × Screws
- 3 × Anchor Plugs
- 1 × User Manual

## Technical Specifications

Power supply	10-year sealed lithium battery
Sensor type	Smoke: Photoelectric CO: Electrochemical
Product life	About 10 years
Safety standards	EN 14604:2005 & EN 50291-1:2018
CO sensitivity	30 ppm: > 120 minutes 50 ppm: 60-90 minutes 100 ppm: 10-40 minutes 300 ppm: < 3 minutes
Standby current	< 8 μA (avg.)
Alarm current	< 100 mA (avg.)
Best operating ambient temperature	40-100 °F (4.4-37.8 °C)
Operating relative humidity	≤ 85% (non-condensing)
Alarm loudness	≥ 85 dB at 9.84 ft (3 m) @ 3.2 ± 0.3 kHz pulsing alarm
Silence duration	≤ 9 minutes

## Product Overview

### CAUTION!

THIS SMOKE AND CO ALARM IS DESIGNED FOR INDOOR USE ONLY. DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT KNOCK OR DROP THE ALARM. DO NOT OPEN OR TAMPER WITH THE ALARM AS THIS COULD CAUSE MALFUNCTION.

## Test & Silence Button

The Test & Silence button is used to test the unit's electronics and to silence the unit during an alarm. When testing the alarm weekly, press the test button until you hear a short beep, indicating that the alarm has entered the test mode.

**Note: After a test has begun, the alarm will sound and the LED will flash red. This does not indicate that smoke/CO is present. When the CO concentration is above 300 ppm, the silence function cannot be enabled.**

If you press the test button during an alarm state, the unit will enter the silence mode.

**CO silence mode:** Press the test button during an alarm state, the unit will enter the silence mode. If the CO density still exceeds the alarm threshold within 6 minutes, the unit will enter another alarm state. Otherwise, the unit will exit from silence mode after 9 minutes.

**Note: If the smoke or CO concentration has reached an alarm level, after the silence time has expired, this unit will continue to alarm until the smoke or CO concentration decreases to a safe, low level. When the CO concentration is above 300 ppm, the silence function cannot be enabled.**

## Alarm Sounder

The alarm will sound when there is smoke or CO present, when testing the alarm, and when there is a fault.

## LED Indicator

The LED indicator will flash in conjunction with the alarm sounder. Therefore, it will flash during the following states: when powering on, in standby mode, during smoke or CO alarm states, when exiting an alarm state, during test mode, when there is low battery, in silence mode, when there is a fault and when the unit is at the end of its life.

## Low Battery

The LED indicator will flash yellow together with one beep every 60 seconds.

(If you press the test button when there is low battery, the low battery signal will temporarily cease for 10 hours; if you press the test button again, the unit will enter the test mode and then the standby mode.)

## End of Life

Once the maximum lifetime (10 years) is reached, the alarm delivers 3 beeps and the LED indicator will flash yellow 3 times every 60 seconds. This end-of-life signal can be temporarily silenced for 22 hours by pressing the test button.

The end-of-life silence feature can only be used for a total of 30 days. After 30 days, the end-of-life signal cannot be silenced.

### Different working modes and states are shown in the below table:

Mode	LED Indicator	Audible Alarm	Remarks
Powering on	Blinks 8 cycles (red/green/yellow) in sequence.	None.	
Standby mode	Flashes green once every 60 seconds.	None.	
Alarm mode	Flashes red 3 times every 1.5 seconds.	3 long beeps every 1.5 seconds.	Smoke alarm.
	First 4 minutes: flashes red 4 times every 5.8 seconds. After 4 minutes: flashes red 4 times every 60 seconds.	First 4 minutes: 4 quick beeps every 5.8 seconds. After 4 minutes: 4 quick beeps every 60 seconds.	CO alarm.
	Flashes green once every second for 5 seconds.	None.	Exiting an alarm: When the smoke or CO concentration drops below the alarm threshold, the alarm signal stops.
Test mode	2 sets of 3 red flashes followed by 2 sets of 4 red flashes.	2 sets of 3 long beeps followed by 2 sets of 4 quick beeps.	

Silence mode	Flashes red 3 times every 1.5 seconds.	None.	Smoke silence mode: After 9 minutes, the unit will exit silence mode.
	First 4 minutes: flashes red 4 times every 5.8 seconds. After 4 minutes: flashes red 4 times every 60 seconds.	None.	CO silence mode: After 9 minutes, the unit will exit silence mode.
	Flashes yellow once every 60 seconds.	None.	Silence mode during low battery: After 10 hours, the unit will exit silence mode.
	Flashes yellow 3 times every 60 seconds.	None.	Silence mode during the end of cycle: After 10 hours, the unit will exit silence mode.
Low battery	Flashes green 3 times.	None.	Exiting silence mode.
	Flashes yellow once every 60 seconds.	One beep every 60 seconds.	
Fault	Flashes yellow 2 times every 40 seconds.	2 beeps every 40 seconds.	Smoke malfunction mode.
	Flashes yellow 2 times every 60 seconds.	2 beeps every 60 seconds.	CO malfunction mode.
End of life	Flashes yellow 3 times every 60 seconds.	3 beeps every 60 seconds.	

## Basic Safety Information

### IMPORTANT!

1. DANGERS, WARNINGS, AND CAUTIONS ALERT YOU TO IMPORTANT OPERATING INSTRUCTIONS OR TO POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATIONS. PAY SPECIAL ATTENTION TO THESE SITUATIONS.
2. THIS COMBINATION SMOKE & CARBON MONOXIDE ALARM IS ONLY APPROVED FOR HOME USE.

3. THIS CARBON MONOXIDE ALARM IS DESIGNED TO DETECT CARBON MONOXIDE FROM ANY SOURCE OF COMBUSTION.
4. CONSTANT EXPOSURES TO HIGH OR LOW HUMIDITY MAY REDUCE BATTERY LIFE.
5. SMOKE ALARMS ARE NOT TO BE USED WITH DETECTOR GUARDS UNLESS THE COMBINATION HAS BEEN EVALUATED AND FOUND SUITABLE FOR THAT PURPOSE.

### CAUTION!

THIS SMOKE & CARBON MONOXIDE ALARM HAS TWO SEPARATE ALARMS WHICH WORK INDEPENDENTLY. THE CARBON MONOXIDE ALARM IS NOT DESIGNED TO DETECT FIRE OR ANY OTHER GAS. IT WILL ONLY INDICATE THE PRESENCE OF CARBON MONOXIDE GAS AT THE SENSOR. CARBON MONOXIDE GAS MAY BE PRESENT IN OTHER AREAS. THE SMOKE ALARM WILL ONLY INDICATE THE PRESENCE OF SMOKE THAT REACHES THE SENSOR. THE SMOKE ALARM IS NOT DESIGNED TO DETECT GAS, HEAT OR FLAMES.

### WARNING!


1. NEVER IGNORE ANY ALARM. FAILURE TO RESPOND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
2. THE SILENCE FEATURE IS ONLY FOR YOUR CONVENIENCE AND WILL NOT CORRECT A PROBLEM. ALWAYS CHECK YOUR HOME FOR A POTENTIAL PROBLEM AFTER ANY ALARM. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN INJURY OR DEATH.
3. TEST THIS SMOKE/CO ALARM ONCE A WEEK. IF THE ALARM EVER FAILS TO TEST CORRECTLY, REPLACE IT IMMEDIATELY! IF THE ALARM CANNOT WORK PROPERLY, IT WILL NOT ALERT YOU TO A PROBLEM.
4. THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE IN ORDINARY INDOOR LOCATIONS OF FAMILY LIVING UNITS. IT IS NOT DESIGNED TO MEASURE CO LEVELS IN COMPLIANCE WITH OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA) COMMERCIAL OR INDUSTRIAL STANDARDS. INDIVIDUALS WITH MEDICAL CONDITIONS THAT MAY MAKE THEM MORE SENSITIVE TO CARBON MONOXIDE MAY CONSIDER USING WARNING DEVICES WHICH PROVIDE AUDIBLE AND VISUAL SIGNALS FOR CARBON MONOXIDE CONCENTRATIONS UNDER 30 PPM. FOR ADDITIONAL INFORMATION ON CARBON MONOXIDE AND YOUR MEDICAL CONDITION CONTACT YOUR PHYSICIAN.

5. THE REPLACEMENT DATE THAT APPEARS ON THE DEVICE IS THE DATE BEYOND WHICH THE DEVICE MAY NO LONGER DETECT CARBON MONOXIDE ACCURATELY AND SHOULD BE IMMEDIATELY REPLACED.
6. THIS DEVICE IS DESIGNED TO PROTECT INDIVIDUALS FROM THE ACUTE EFFECTS OF CARBON MONOXIDE EXPOSURE. IT MAY NOT FULLY SAFEGUARD INDIVIDUALS WITH SPECIFIC MEDICAL CONDITIONS. IF IN DOUBT, CONSULT A MEDICAL PRACTITIONER.

## Installation Instructions

### Installation Locations


1. Prioritize the installation of an alarm in the bedroom and walkways, and make sure you can hear the alarm from all sleeping areas. In a home with several bedrooms, install an alarm in every bedroom. If you install only one smoke alarm in your home, install the alarm near to all bedrooms where possible, and not in a basement or furnace room.
2. Install an alarm above the stairway and on every floor of the house.
3. Smoke, heat and anything burning will spread horizontally after rising to the ceiling, so install the alarm in the middle of the ceiling where possible. Ensure the alarm is within working distance of all corners of the room.
4. If an alarm cannot be installed in the middle of a ceiling, install at a distance of 20 inches (50 cm) away from the corners of the room.
5. If an alarm is installed on a wall, it should be at a distance of 4-12 inches (10-30 cm) below the ceiling.
6. If the length of a room or hall is beyond 30 feet (900 cm), you will need to install several alarms in the same space.
7. When the wall or ceiling is angled, the alarm needs to be installed within 3 feet (90 cm) of the highest wall or ceiling point (measured horizontally) in the room.

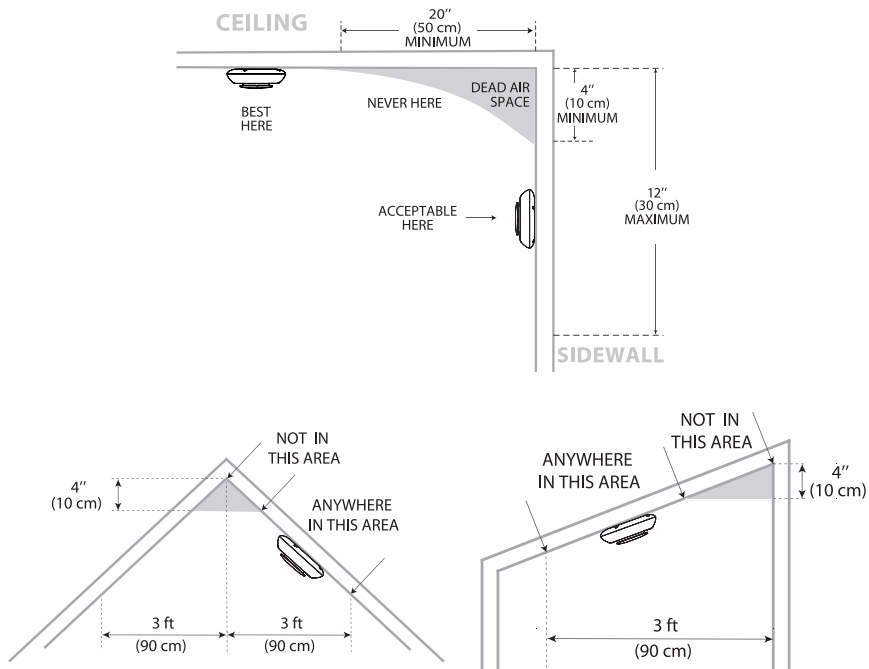

## Recommended Placement

### ⚠ WARNING!

1. THIS ALARM SHOULD BE INSTALLED BY A COMPETENT PERSON.
2. INSTALLATION OF THE ALARM SHOULD NOT BE USED AS A SUBSTITUTE FOR PROPER INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF FUEL BURNING APPLIANCES INCLUDING APPROPRIATE VENTILATION AND EXHAUST SYSTEMS.

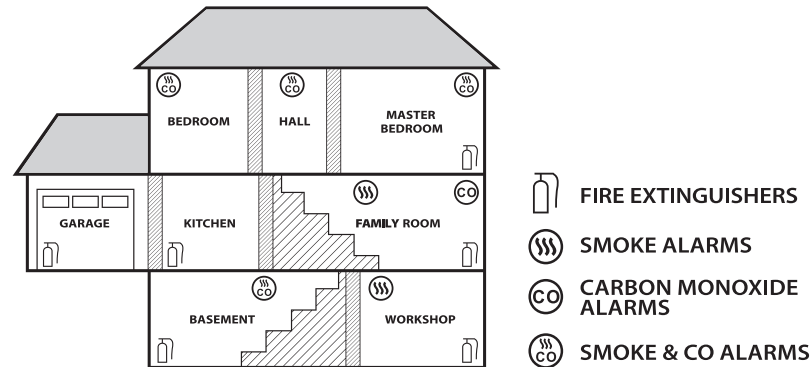

## How to Install This Alarm

### ⚠ IMPORTANT!

THIS COMBINATION SMOKE/CO ALARM IS DESIGNED TO BE MOUNTED ON THE CEILING OR WALL.

### ⚠ WARNING!

FAILURE TO PROPERLY INSTALL AND ACTIVATE THIS ALARM WILL PREVENT PROPER OPERATION OF THE ALARM AND WILL PREVENT ITS RESPONSE TO FIRE HAZARDS OR CO.


## Locations to Avoid

**WARNING** - This product is intended for use in ordinary indoor locations of family living units. It is not designed to measure compliance with the occupational safety and health administration (OSHA) commercial or industrial standards.

1. Do not install in garages, kitchens, furnace rooms or bathrooms! Do not install within 5 ft or 1.5 m of cooking appliances.
2. Do not install within 3 ft (0.9 m) of the following: The door to a kitchen, or a bathroom that contains a tub or shower, forced air supply ducts used for heating or cooling, ceiling or whole house ventilating fans, or other high air flow areas. Avoid excessively dusty, dirty or greasy areas. Dust, grease or household chemicals can contaminate the alarm's sensors, causing the alarm to not operate properly.
3. Place the alarm where drapes or other objects will not block the sensors. Smoke and CO must be able to reach the sensors to accurately detect these conditions. Do not install in peaks of vaulted ceilings, "A" frame ceilings or gabled roofs. Keep out of damp and humid areas.
4. Install at least one (1) foot away from fluorescent lights, as electronic noise may cause nuisance alarms. Do not place in direct sunlight and keep out of insect-infested areas. Extreme temperatures will affect the sensitivity of the smoke/CO alarm. Do not install in areas where the temperature is colder than 40 °F (4.4 °C) or hotter than 100 °F (37.8 °C), such as garages and unfinished attics. Do not install in areas where the relative humidity (RH) is above 85%. Place away from doors and windows that open to the outside.
5. Smoke alarms are not to be used with detector guards unless the combination (alarm and guard) has been evaluated and found suitable for that purpose.

## Mounting Steps

1. Drill three Ø 6.0 mm holes in the wall or ceiling, then insert three plastic anchor plugs into the holes with a hammer.
2. Attach the mounting bracket to the surface of the wall or ceiling with three screws and mount the alarm into the bracket by pushing them together and twisting the unit clockwise.
3. Test the unit by using the Test/Silence button. Ensure the unit sounds in an alarm pattern.



**Note: This model is equipped with a feature that automatically activates the alarm when the alarm is attached to the mounting bracket for the first time.**

## Weekly Test

### **WARNING!**

1. NEVER USE AN OPEN FLAME OF ANY KIND TO TEST THIS UNIT. YOU MIGHT ACCIDENTALLY DAMAGE OR SET FIRE TO THE UNIT OR TO YOUR HOME.
2. NEVER USE A VEHICLE EXHAUST TO TEST THIS UNIT. EXHAUST FUMES MAY CAUSE PERMANENT DAMAGE AND VOID YOUR WARRANTY.
3. DO NOT STAND CLOSE TO THE ALARM WHEN THE ALARM IS SOUNDING. EXPOSURE AT CLOSE RANGE MAY BE HARMFUL TO YOUR HEARING. WHEN TESTING, STEP AWAY WHEN THE ALARM BEGINS TO SOUND.

## Maintenance

To keep your smoke/CO alarm in good working order, follow these simple steps:

1. Verify the unit's alarm sound and indicators are working properly by testing the unit once a week.
2. Remove the unit from the ceiling/wall and clean the alarm cover and vents with a soft brush attachment once a month to remove dust and dirt.
3. Never use detergents or other solvents to clean the unit.
4. Avoid spraying air fresheners, hair spray or other aerosols near the alarm.
5. Do not paint the unit. Paint will seal the vents and interfere with the sensor's ability to detect smoke or CO. Never attempt to disassemble the unit or clean inside. Doing so will void your warranty.
6. When removed, place the smoke/CO alarm back in its proper location as soon as possible, to assure continuous protection from fire or carbon monoxide poisoning.
7. When household cleaning supplies or similar contaminants are used, the area should be ventilated.



## What You Need to Know About CO

CO cannot be seen, smelled or tasted and can be fatal. The build-up of CO in the blood is called the carboxyhemoglobin (COHb) level and interferes with the body's ability to supply itself with oxygen. Depending on the concentration, CO can kill in minutes. The most common sources of CO are malfunctioning gas appliance used for heating and cooking, vehicles running in an attached garage, blocked chimneys or flues, portable fuel burning heaters, fireplaces, fuel powered tools and operating a grill in an enclosed space.

Indications of carbon monoxide poisoning include symptoms similar to the flu, but with no fever. Other symptoms include dizziness, fatigue, weakness, headache, nausea, vomiting, sleepiness and confusion. Everyone is susceptible to the danger of CO, but experts agree that unborn babies, small children, pregnant women, senior citizens and people with heart or respiratory problems are at the highest risk for serious injury or death. Every year a qualified technician should inspect and clean your heating system, vents, chimney, and flues.

The following symptoms are related to carbon monoxide poisoning and should be discussed with all members of the household:

**Mild exposure:** Slight headache, nausea, vomiting, fatigue (often described as “Flu-like” symptoms).

**Medium exposure:** Severe throbbing headache, drowsiness, fast heart rate.

**Extreme exposure:** Unconsciousness, cardiorespiratory failure, death.

The above levels of exposure relate to healthy adults. Levels differ for those at high risk. Exposure to high levels of carbon monoxide can be fatal or cause permanent damage and disabilities. Many cases of reported carbon monoxide poisoning indicate that while victims are aware they are not well, they become so disoriented they are unable to save themselves by either exiting the building, or calling for assistance. Also, young children and household pets may be the first affected. Familiarization with the effects of each level is important.

### Following Conditions Can Result in Transient CO Situations:

- Excessive spillage or reverse venting of fuel-burning appliances caused by outdoor ambient conditions, such as wind direction and/or velocity, including high gusts of wind, heavy air in the vent pipes (cold/humid air with extended periods between cycles).
- Negative pressure resulting from the use of exhaust fans.
- Simultaneous operation of several fuel-burning appliances competing for limited internal air.
- Vent pipe connections vibrating loose from clothes dryers, furnaces, or water heaters.

- Obstructions in, or unconventional, vent pipe designs which can amplify the above situations.
- Extended operation of unvented fuel-burning devices (range, oven, fireplace, etc.).
- Temperature inversions which can trap exhaust gases near the ground.
- A car idling in an open or closed attached garage, or near a home.

## Troubleshooting

Problems	Solutions
The alarm does not sound during a test.	Check whether the alarm is properly attached to the mounting bracket.
	Make sure you have pushed the Test button firmly.
False alarms are triggered intermittently when residents are cooking, taking showers, etc.	Check the location of your alarm (see “Installation Locations”).
	Clean the alarm (see “Maintenance”).
LED flashes yellow once every 60 seconds with one beep.	The battery is low. Push Test/Silence button once to silence for 10 hours. <b>Replace the alarm immediately.</b>
LED flashes yellow 2 times every 40 or 60 seconds with 2 beeps.	The alarm is malfunctioning. Please clean your alarm or push Test/Silence button once to attempt to reset the unit. If the problem still occurs, <b>replace the alarm immediately.</b>
LED flashes yellow 3 times every 60 seconds with 3 beeps.	The maximum lifetime (10 years) is reached. Push Test/Silence button once to silence for 22 hours. <b>Replace the alarm immediately.</b>

## Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Local Authority or retailer for recycling advice.



## Manufacturer and Service Information

X-Sense Innovations Co., Ltd.  
Address: B4-503-D, Tower B, Kexing Science Park, No. 15 Keyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China  
Email: support@x-sense.com

## Deutsch

**Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über den Betrieb Ihres kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxidmelder. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf für späteres Nachschlagen.**

### Einführung

Alle X-Sense Rauch- und Kohlenmonoxidmelder entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, einschließlich der Normen EN 14604 & EN 50291, und sind für die Erkennung von Rauch und Kohlenmonoxid ausgelegt.

Diese Einheit verwendet photoelektrische Technologie, um Rauch zu erkennen, der in der Regel empfindlicher ist als Ionisationstechnologie. Es ist besonders wirksam bei der Entdeckung großer Partikel, die in größeren Mengen durch Schwelbrände erzeugt werden und stundenlang schwelen können, bevor sie in Flammen aufgehen. Quellen dieser Brände können Zigaretten sein, die in Sofas oder Bettwäsche brennen.

Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos, geschmacklos und unsichtbar - ein stiller Tod. Mit Hilfe der elektrochemischen Sensortechnologie kann dieses Gerät erhöhte Kohlenmonoxidwerte frühzeitig erkennen und so Ihre Familie vor den Gefahren von Kohlenmonoxid schützen.

- Die Installation des Geräts sollte nicht als Ersatz für die ordnungsgemäße Installation, Verwendung und Wartung von Brennstoffbetriebenen Geräten einschließlich geeigneter Lüftungs- und Abgassysteme verwendet werden.
- Dieses Gerät sollte von einer kompetenten Person installiert werden.
- Es ist nicht für den Einsatz in einem Wohnwagen oder Boot getestet worden.

**Hinweis: Um einen maximalen Schutz zu gewährleisten, verwenden Sie Rauch & CO-Melder in jeder Etage und in jedem Schlafzimmer Ihres Hauses.**

### IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ERTÖNENDEN ALARM!

Die Bestimmung der Art des Alarms ist einfach mit Ihrem X-Sense kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxidmelder. Der Alarmton informiert Sie über die Art der auftretenden Situation.

### Wenn der Rauchmelder ertönt:

Rauchmelder sind so entworfen, um Fehlalarme zu minimieren. Zigarettenrauch löst normalerweise nicht den Alarm aus, es sei denn, der Rauch wird direkt in den Melder geblasen. Diese Einheit enthält einen Störungsmeldeschutz, der die Auswirkungen von Kochpartikeln reduziert. Große Mengen an brennbaren Partikeln von Ölausschüttungen oder beim Braten könnten das Gerät jedoch immer noch auslösen. Eine sorgfältige Lage des Geräts abseits des Küchenbereichs gewährt den maximalen Störungsmeldeschutz. Verbrennungspartikel vom Kochen können den Alarm auslösen, wenn Sie sich zu nahe am Kochbereich befinden. Große Mengen brennbarer Partikel werden durch Ölausschüttungen oder beim Braten erzeugt. Ein Lüfter auf der Dunstabzugshaube, die nach außen entlüftet (kein Umluft-Typ) wird auch helfen, diese brennbaren Produkte aus der Küche zu entfernen. Wenn der Alarm ertönt, überprüfen Sie bitte zuerst ob es brennt. Wenn ein Feuer entdeckt wird, folgen Sie diesen Schritten. Machen Sie sich gründlich mit diesen Elementen vertraut, und besprechen Sie es mit allen Familienmitgliedern!

- \* Alarmieren Sie kleine Kinder im Haus. Kinder schlafen sehr tief und werden möglicherweise nicht durch das Geräusch der Rauchmelder geweckt werden.
- \* Verlassen Sie sofort das Haus auf einer Ihrer geplanten Fluchtwege. Jede Sekunde zählt, stoppen Sie nicht, um sich anzuziehen oder Ihre Wertsachen zu retten.
- \* Bevor Sie die Innentüren öffnen, suchen Sie nach Rauch, der an den Rändern versickert und erfühlen Sie es mit dem Handrücken. Wenn die Tür heiß ist, benutzen Sie Ihren zweiten Ausgang. Wenn Sie glauben es ist sicher, öffnen Sie sehr langsam die Tür und seien Sie bereit, diese sofort zu schließen, wenn Rauch und Hitze hereinströmen.
- \* Wenn der Fluchtweg erfordert, dass Sie Rauch durchqueren müssen, kriechen Sie tief unter den Rauch, wo die Luft klarer ist.
- \* Gehen Sie zu Ihrem vorbestimmten Treffpunkt. Wenn zwei Personen dort angekommen sind, sollte einer den Notdienst von einem benachbarten Haus aus anrufen, und der andere sollte bleiben, um zu zählen ob alle herausgekommen sind.
- \* Gehen Sie unter keinen Umständen wieder hinein, bis die Feuerwehrleute grünes Licht geben.
- \* Es gibt Situationen, in denen ein Rauchmelder nicht wirksam ist, um vor Feuer zu schützen. Beispielsweise:

- Rauchen im Bett.
- Kinder unbeaufsichtigt lassen.
- Reinigung mit brennbaren Flüssigkeiten, wie Benzin.
- Brände, bei denen das Opfer mit einem flammenden Feuer in Berührung kommt; zum Beispiel, wenn die Kleidung einer Person beim Kochen Feuer fängt.
- Brände, bei denen der Rauch durch eine geschlossene Tür oder eine andere Behinderung am Erreichen des Detektors gehindert wird.
- Brandfeuer, bei denen das Feuer so schnell wächst, dass selbst bei richtig angeordneten Detektoren die Fluchtwege blockiert werden.



## WARNING:

Die Betätigung Ihres CO-Melders zeigt das Vorhandensein von Kohlenmonoxid (CO) an, das Sie töten kann.

### Wenn der Kohlenmonoxidmelder ertönt:

1. Betätigen Sie die Test/Reset-Taste.
2. Rufen Sie Ihren Notdienst an.
3. Bewegen Sie sich sofort an die frische Luft - draußen oder durch eine offene Tür/Fenster. Führen Sie eine Zählung durch, um zu überprüfen, ob alle Personen vorhanden sind. Gehen Sie nicht in die Räumlichkeiten zurück und bewegen Sie sich nicht von der offenen Tür/Fenster weg, bis die Einsatzkräfte eingetroffen sind, das Gebäude ausgelüftet wurde und Ihr Melder in seinem normalen Zustand zurückkehrt.
4. Nachdem Sie den Schritten 1-3 gefolgt sind und Ihr Melder innerhalb von 24 Stunden wieder aktiviert wird, wiederholen Sie die Schritte 1-3 und rufen Sie einen qualifizierten Gerätetechniker an, um nach CO-Quellen von brennstoffbetriebenen Anlagen und Geräten zu suchen und den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Geräts zu prüfen. Wenn bei dieser Inspektion Probleme festgestellt

werden, lassen Sie das Gerät sofort warten. Notieren Sie alle Verbrennungsanlagen, die nicht vom Techniker geprüft wurden, und konsultieren Sie die Anweisungen des Herstellers oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller, um weitere Informationen über die CO-Sicherheit und das Gerät zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Kraftfahrzeuge nicht in einer angeschlossenen Garage oder neben der Residenz im Betrieb sind und waren.

### Paket Inhalt

- 1 × Alarm-Einheit
- 1 × Halterung
- 3 × Schrauben
- 3 × Wanddübel
- 1 × Bedienungsanleitung

### Technische Daten

<b>Stromversorgung</b>	Versiegelte Lithium-Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer
<b>Sensortyp</b>	Rauch: Photoelektrisch CO: Elektrochemisch
<b>Produktlebensdauer</b>	Etwa 10 Jahre
<b>Sicherheitsnormen</b>	EN 14604:2005 & EN 50291-1:2018
<b>CO-Empfindlichkeit</b>	30 ppm: > 120 Minuten 50 ppm: 60-90 Minuten 100 ppm: 10-40 Minuten 300 ppm: < 3 Minuten
<b>Ruhestrom</b>	< 8 µA (Durchschnitt)
<b>Alarmstrom</b>	<100 mA (Durchschnitt)
<b>Beste Betriebstemperatur</b>	4,4 -37,8 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb</b>	≤ 85% (nicht kondensierend)
<b>Alarmlautstärke</b>	≥ 85 dB at 3 m @ 3.2 ± 0.3 kHz pulsierender Alarm
<b>Alarmstumschaltung</b>	≤ 9 Minuten

## Produktübersicht

### VORSICHT!

DIESER RAUCH-UND CO-MELDER IST NUR FÜR DEN INNENBEREICH KONZIPIERT. NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN. SETZEN SIE DEM MELDER KEINE STÖSSEN AUS UND LASSEN SIE IHN NICHT FALLEN. ÖFFNEN ODER MANIPULIEREN SIE DEN MELDER NICHT, DA DIES ZU FEHLFUNKTIONEN FÜHREN KANN.

### Test & Stummschalttaste

Die Test & Stummschalttaste wird verwendet, um die Elektronik des Geräts zu testen und das Gerät während eines Alarms stummzuschalten. Wenn Sie den Melder wöchentlich testen, drücken Sie die Testtaste, bis Sie einen kurzen Signalton hören, der anzeigt, dass der Melder in den Testmodus gegangen ist.

**Hinweis: Nach Beginn eines Tests ertönt der Alarm und die LED blinkt rot. Dies bedeutet nicht an, dass Rauch/CO vorhanden ist.**

Wenn Sie die Testtaste während eines Alarmzustandes drücken, geht das Gerät in den Ruhemodus über.

**CO-Ruhemodus:** Drücken Sie die Testtaste während eines Alarmzustandes, geht das Gerät in den Ruhemodus über. Überschreitet die CO-Konzentration innerhalb von 6 Minuten immer noch die Alarmschwelle, geht das Gerät in einen weiteren Alarmzustand über. Andernfalls verlässt das Gerät nach 9 Minuten den Ruhemodus.

**Hinweis: wenn die Rauch- oder CO-Konzentration einen Alarmwert erreicht hat, wird dieses Gerät nach Ablauf der Verstummungszeit weiter Alarm ausschlagen, bis die Rauch- oder CO-Konzentration auf einen sicheren, niedrigen Wert abnimmt. Wenn die CO-Konzentration über 300 ppm liegt, kann die Ruhe-Funktion nicht aktiviert werden.**

### Alarmsirene

Der Alarm ertönt, wenn Rauch oder CO vorhanden anwesend sind, wenn der Melder getestet wird und wenn ein Fehler auftritt.

## LED-Statusleuchte

Der LED-Statusleuchte blinkt in Verbindung mit der Alarmsirene. Sie blinkt daher während der folgenden Zustände: beim Einschalten, im Standby-Modus, bei Rauch- oder CO-Alarmzuständen, bei Verlassen eines Alarmzustands, im Testmodus, bei schwacher Batterie, im Ruhemodus, bei einem Fehler und wenn das Gerät am Ende seiner Lebensdauer ist.

### Schwach Batterie

Die LED-Statusleuchte blinkt alle 60 Sekunden gelb zusammen mit einem Piepton.

(Wenn Sie die Testtaste bei schwacher Batterie drücken, erlischt das Signal für 10 Stunden. Wenn Sie die Testtaste erneut drücken, wechselt das Gerät in den Testmodus und dann in den Standby-Modus.)

### Ende der Lebensdauer

Sobald die maximale Lebensdauer (10 Jahre) erreicht ist, gibt der Melder 3 Pieptöne ab und die LED-Statusleuchte blinkt alle 60 Sekunden dreimal gelb. Dieses Lebensende-Signal kann durch Drücken der Testtaste für 22 Jahre vorübergehend abgeschaltet werden.

Die Lebensende-Ruhfunktion kann nur für insgesamt 30 Tage genutzt werden. Nach 30 Tagen kann das Lebensende-Signal nicht mehr abgeschaltet werden.

### Verschiedene Betriebsmodi und Zustände sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Modus	LED-Statusleuchte	Akustischer Alarm	Bemerkungen
Einschalten	Blinkt 8 Zyklen (rot/grün/gelb) in Folge.	Keine.	
Standby-Modus	Blinkt einmal alle 60 Sekunden grün.	Keine.	
Alarmmodus	Blinkt 3 Mal alle 1,5 Sekunden rot.	3 lange Pieptöne alle 1,5 Sekunden.	Rauchalarm.
	Die ersten 4 Minuten: blinkt 4 Mal alle 5,8 Sekunden rot. Nach 4 Minuten: blinkt 4 Mal alle 60 Sekunden rot.	Die ersten 4 Minuten: 4 schnelle Pieptöne alle 5,8 Sekunden. Nach 4 Minuten: 4 schnelle Pieptöne alle 60 Sekunden.	CO-Alarm.

Alarmmodus	Blinkt einmal alle 5 Sekunden grün.	Keine.	Beendigung eines Alarms: Wenn die Rauch- oder CO-Konzentration unter die Alarmschwelle fällt, stoppt das Alarmsignal.
Testmodus	2 Sätzen von 3 rot Blinker, gefolgt von 2 Sätzen von 4 rot Blinker.	2 Sätzen von 3 langen Pieptönen, gefolgt von 2 Sätzen von 4 schnellen Pieptönen.	
Ruhemodus	Blinkt 3 Mal alle 1,5 Sekunden rot.	Keine.	Rauch Ruhemodus: Nach 9 Minuten wird das Gerät den Ruhemodus verlassen.
	Die ersten 4 Minuten: blinkt 4 Mal alle 5,8 Sekunden rot. Nach 4 Minuten: blinkt 4 Mal alle 60 Sekunden rot.	Keine.	CO Ruhemodus: Nach 9 Minuten wird das Gerät den Ruhemodus verlassen.
	Blinkt einmal alle 60 Sekunden gelb.	Keine.	Ruhemodus während schwacher Batterie: Nach 10 Stunden wird das Gerät den Ruhemodus verlassen.
	Blinkt 3 Mal alle 60 Sekunden gelb.	Keine.	Ruhemodus während Lebensende-Signal: Nach 10 Stunden wird das Gerät den Ruhemodus verlassen.
	Blinkt 3 Mal grün.	Keine.	Verlassen des Ruhemodus.
Schwache Batterie	Blinkt einmal alle 60 Sekunden gelb.	Ein Piepton alle 60 Sekunden.	
Störung	Blinkt 2 Mal alle 40 Sekunden gelb.	2 Pieptöne alle 40 Sekunden.	Rauch-Fehlfunktion-Modus.
	Blinkt 2 Mal alle 60 Sekunden gelb.	2 Pieptöne alle 60 Sekunden.	CO-Fehlfunktion-Modus.
Endeder Lebensdauer	Blinkt 3 Mal alle 60 Sekunden gelb.	3 Pieptöne alle 60 Sekunden.	

## Grundlegende Sicherheitshinweise

### WICHTIG!

1. GEFAHREN, WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WEISEN SIE AUF WICHTIGE BETRIEBSANWEISUNGEN ODER MÖGLICHE GEFAHRSITUATIONEN HIN. ACHTEN SIE BESONDERS AUF DIESE SITUATIONEN.
2. DIESER RAUCH- UND KOHLENMONOXIDMELDER IST NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH ZUGELASSEN.
3. DIESER KOHLENMONOXIDMELDER WURDE ENTWICKELT, UM KOHLENMONOXID AUS JEDER BRANDQUELLE ZU ERKENNEN.
4. KONSTANTER AUSSETZUNG VON HOHER ODER GERINGER LUFTFEUCHTIGKEIT KANN DIE BATTERIELAUFZEIT REDUZIEREN.
5. RAUCHMELDER SIND NUR DANN BEI DETEKTORWACHSCHUTZ ZU VERWENDEN, WENN DIE KOMBINATION BEWERTET WURDE UND FÜR DIESEN ZWECK GEEIGNET BEFUNDEN WURDE.

### VORSICHT!

DIESER RAUCH- UND KOHLENMONOXIDMELDER VERFÜGT ÜBER ZWEI GETRENNTE MELDER, DIE UNABHÄNGIG VONEINANDER ARBEITEN. DER KOHLENMONOXIDMELDER IST NICHT FÜR DIE ERKENNUNG VON FEUER ODER ANDEREN GASEN AUSGELEGT. ES WIRD NUR DAS VORHANDENSEIN VON KOHLENMONOXIDGAS AM SENSOR ANGEZEIGT. KOHLEMONOXIDGAS KANN IN ANDEREN BEREICHEN VORHANDEN SEIN. DER RAUCHMELDER ZEIGT NUR DAS VORHANDENSEIN VON RAUCH AN, DER DEN SENSOR ERREICHT. DER RAUCHMELDER IST NICHT FÜR DIE ERKENNUNG VON GAS, HITZE ODER FLAMMEN AUSGELEGT.

### WARNUNG!

1. IGNORIEREN SIE NIE EINEN ALARM. NICHTBEACHTUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.
2. DIE RUHEFUNKTION DIENT NUR IHRER BEQUEMLICHKEIT UND WIRD EIN PROBLEM NICHT BEHEBEN. ÜBERPRÜFEN SIE IHR HAUS NACH JEDEM ALARM IMMER AUF EIN MÖGLICHES PROBLEM. NICHTBEACHTUNG KANN ZU VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.
3. TESTEN SIE DIESEN RAUCH-/CO-MELDER EINMAL PRO WOCHE. SOLLTE DER MELDER EINMAL NICHT FUNKTIONIEREN, TAUSCHEN SIE IHN SOFORT AUS! WENN DER MELDER NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT, WIRD ER SIE NICHT AUF EIN PROBLEM AUFMERKSAM MACHEN.


4. DIESES PRODUKT IST FÜR DEN EINSATZ IN NORMALEN INNENRÄUMEN VON FAMILIENWOHNUNGEN BESTIMMT. ES IST NICHT DAZU BESTIMMT, DIE CO-WERTE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN KOMMERZIELLEN ODER INDUSTRIELLEN STANDARDS DER ARBEITSSCHUTZBEHÖRDE (OSHA) ZU MESSEN. PERSONEN MIT ERKRANKUNGEN, DIE SIE EMPFINDLICHER GEGENÜBER KOHLENMONOXID MACHEN KÖNNEN, KÖNNEN DIE VERWENDUNG VON WARNGERÄTEN IN BETRACHT ZIEHEN, DIE AKUSTISCHE UND OPTISCHE SIGNALE FÜR KOHLENMONOXIDKONZENTRATIONEN UNTER 30 PPM LIEFERN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER KOHLENMONOXID UND IHREN GESUNDHEITZUSTAND WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN ARZT.
5. DAS ERSATZDATUM, DAS AUF DEM GERÄT ERSCHEINT, IST DAS DATUM, AB DEM DAS GERÄT KOHLENMONOXID NICHT MEHR GENAU ERKENNEN KANN UND SOFORT ERSETZT WERDEN SOLLTE.
6. DIESES GERÄT WURDE ENTWICKELT, UM PERSONEN VOR DEN AKUTEN AUSWIRKUNGEN DER KOHLENMONOXID-AUSSETZUNG ZU SCHÜTZEN. ES KANN NICHT VOLLSTÄNDIG PERSONEN MIT BESTIMMTEN ERKRANKUNGEN SCHÜTZEN. IM ZWEIFELSFALL KONSULTIEREN SIE EINEN ARZT.

## Installationsanleitung

### Installationsorte

1. Priorisieren Sie die Installation eines Rauchmelders im Schlafzimmer und in den Gängen und stellen Sie sicher, dass Sie den Melder von allen Schlafbereichen hören können. In einem Haus mit mehreren Schlafzimmern, installieren Sie einen Melder in jedem Schlafzimmer. Wenn Sie nur einen Rauchmelder in Ihrem Haus installieren, installieren Sie den Melder möglichst in der Nähe aller Schlafzimmer und nicht in einem Keller oder Ofenraum.
2. Installieren Sie einen Melder über der Treppe und auf jeder Etage des Hauses.
3. Rauch, Hitze und alles, was brennt, breitet sich nach dem Aufstieg an der Decke horizontal aus, also installieren Sie den Melder möglichst in der Mitte der Decke. Stellen Sie sicher, dass der Melder in Arbeitsabstand zu allen Ecken des Raumes befindet.
4. Wenn ein Melder nicht in der Mitte einer Decke installiert werden kann, installieren Sie ihn in einem Abstand von 50 cm von den Raumecken.
5. Wenn ein Melder an einer Wand installiert ist, sollte er in einem Abstand von 10 - 30 cm unter der Decke befinden.


6. Wenn die Länge eines Raumes oder einer Halle mehr als 900 cm beträgt, müssen Sie mehrere Melder im gleichen Raum installieren.
7. Wenn die Wand oder Decke geneigt ist, muss der Melder innerhalb 90 cm vom höchsten Wand- oder Deckenpunkt (horizontal gemessen) im Raum entfernt installiert werden.

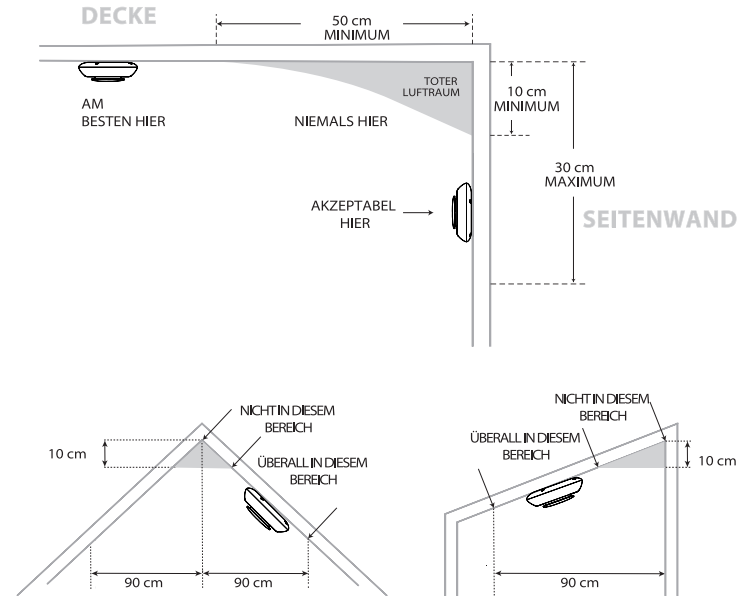

## Empfohlene Platzierung

### ⚠️ WARNUNG!

1. DIESER MELDER SOLLTE VON EINER KOMPETENTEN PERSON INSTALLIERT WERDEN.
2. DIE INSTALLATION DES MELDERS SOLLTE NICHT ALS ERSATZ FÜR DIE ORDNUNGSGEMÄßE INSTALLATION, VERWENDUNG UND WARTUNG VON BRENNSTOFFBETRIEBENEN GERÄTEN EINSCHLIEßLICH GEEIGNETER LÜFTUNGS- UND ABGASSYSTEME VERWENDET WERDEN.

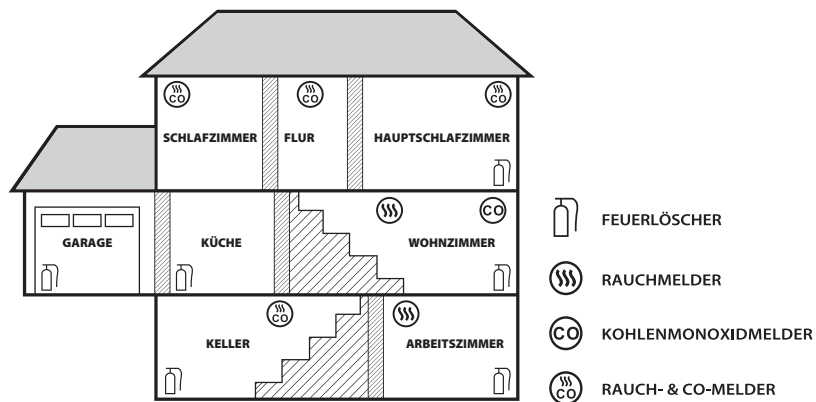

## Installationsanleitung des Melders

### ⚠️ WICHTIG!

DIESER KOMBINIERTER RAUCH-/CO-MELDER IST FÜR DIE MONTAGE AN DER DECKE ODER AN DER WAND VORGEGEHEN.

### ⚠️ WARNUNG!

WENN DIESER MELDER NICHT ORDNUNGSGEMÄß INSTALLIERT UND AKTIVIERT WIRD, VERHINDERT ES DIE ORDNUNGSGEMÄßE FUNKTION DES MELDERS UND SEINE REAKTION AUF BRANDGEFAHREN ODER ÄHNLICHES.

## Orte vermeiden


**WARNUNG** - Dieses Produkt ist für den Einsatz in normalen Innenräumen von Familienwohnungen bestimmt. Es ist nicht dazu bestimmt, die Einhaltung der kommerziellen oder industriellen Standards der Arbeitsschutzbehörde (OSHA) zu messen.

1. Installieren Sie nicht in Garagen, Küchen, Ofenräumen oder Badezimmern! Installieren Sie nicht innerhalb von 1,5 m von Kochgeräten.
2. Installieren Sie nicht innerhalb von 0,9 m der folgenden Orte: Die Tür zu einer Küche oder ein Badezimmer, das eine Wanne oder Dusche enthält, Zwangsluftleitungen für Heizung oder Kühlung, Decke oder Ganzhausventilatoren oder andere Gebiete mit hoher Luftströmung. Vermeiden Sie übermäßig staubige, schmutzige oder fettige Bereiche. Staub, Fett oder Haushaltschemikalien können die Sensoren des Melders verunreinigen, wodurch der Melder nicht richtig funktioniert.
3. Platzieren Sie den Melder dorthin, wo Vorhänge oder andere Objekte die Sensoren nicht blockieren. Rauch und CO müssen in der Lage sein, die Sensoren zu erreichen, um diese Bedingungen genau zu erkennen. Installieren Sie nicht in Spitzen von Gewölbdecken oder Giebelndächern. Halten Sie ihn fern von nassen und feuchten Bereichen.
4. Installieren Sie mindestens einen 0,3 m weg von Leuchtstofflampen, da elektronisches Rauschen Störungsalarmlarmen verursachen können. Platzieren Sie ihn nicht direkt im Sonnenlicht und fern von insektenbefallenen Bereichen. Extreme Temperaturen beeinflussen die Empfindlichkeit des Rauch-/CO-Melders. Installieren Sie nicht in Bereichen, in denen die Temperatur kälter als 4,4 °C oder heißer als 37,8 °C ist, wie Garagen und unvollendete Dachböden. Installieren Sie nicht in Bereichen, in denen die relative Luftfeuchtigkeit (RH) über 85% liegt. Installieren Sie entfernt von Türen und Fenstern die nach außen öffnen.
5. Rauchmelder sind nur dann bei Detektorwachsenschutz zu verwenden, wenn die Kombination (Alarm und Schutz) bewertet wurde und für diesen Zweck geeignet befunden wurde.

## Montageschritte

1. Drei Löcher Ø 6,0 mm in die Wand oder Decke bohren, dann mit einem Hammer drei Kunststoffdübel in die Löcher stecken.
2. Befestigen Sie den Montagebügel mit drei Schrauben an der Wand- oder Deckenoberfläche und montieren Sie den Melder auf die Bügel, indem Sie ihn aufstecken und das Gerät im Uhrzeigersinn drehen.
3. Testen Sie das Gerät mit der Taste Test/Silence. Stellen Sie sicher, dass das Testsignal ertönt.

**Hinweis: Dieses Modell ist mit einer Funktion ausgestattet, die den Melder automatisch aktiviert, wenn der Melder zum ersten Mal an der Halterung angebracht wird.**

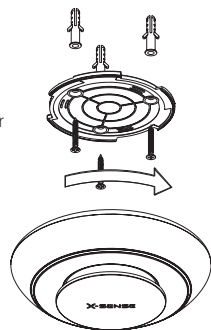

## Wöchentlicher Test

### ⚠️ WARNUNG!

1. VERWENDEN SIE NIEMALS EINE OFFENE FLAMME, UM DIESES GERÄT ZU TESTEN. SIE KÖNNTEN VERSEHENTLICH DAS GERÄT ODER IHR HAUS BESCHÄDIGEN ODER IN BRAND SETZEN.
2. VERWENDEN SIE NIEMALS EINEN FAHRZEUGAUSPUFF, UM DIESES GERÄT ZU TESTEN. AUSPUFFGASE KÖNNEN BLEIBENDE SCHÄDEN VERURSACHEN UND DIE GARANTIE ERLÖSCHEN LASSEN.
3. STEHEN SIE NICHT IN DER NÄHE DES MELDERS, WENN DER ALARM ERTÖNT. EINE EXPOSITION AUS NÄCHSTER NÄHE KANN IHR GEHÖR SCHÄDIGEN. TRETEN SIE BEIM TESTEN ZURÜCK, WENN DER ALARM ZU ERTÖNEN BEGINNT.

## Wartung

Um Ihren Rauch-/CO-Melder in gutem Zustand zu halten, folgen Sie diesen einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Alarmton und die Anzeigen ordnungsgemäß funktionieren, indem Sie das Gerät einmal pro Woche testen.

2. Entfernen Sie das Gerät von der Decke/Wand und reinigen Sie die Meldeabdeckung und Lüftungsöffnungen mit einer weichen Bürste einmal im Monat, um Staub und Schmutz zu entfernen.
3. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder andere Lösungsmittel, um das Gerät zu reinigen.
4. Vermeiden Sie das Versprühen von Lufterfrischern, Haarspray, Farbe oder anderen Aerosolen in der Nähe des Melders.
5. Bestreichen Sie das Gerät nicht mit Farbe. Farbe versiegelt die Lüftungsöffnungen und beeinträchtigt die Fähigkeit des Sensors, Rauch oder CO zu erkennen. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen oder das Innere zu reinigen. Andernfalls erlischt die Garantie.
6. Wenn sie entfernt werden, installieren Sie den Rauch-/CO-Melder so schnell wie möglich wieder an die richtige Stelle, um einen kontinuierlichen Schutz vor Feuer oder Kohlenmonoxidvergiftung zu gewährleisten.
7. Wenn Haushaltsreinigungsmittel oder ähnliche Verunreinigungen verwendet werden, sollte der Bereich belüftet werden.

## Wissenswertes über Kohlenmonoxid (CO)

CO kann nicht gesehen, gerochen oder geschmeckt werden und kann tödlich sein. Der Aufbau von CO im Blut wird als Carboxyhämoglobin (COHb) bezeichnet und beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, sich selbst mit Sauerstoff zu versorgen. Je nach Konzentration kann CO in Minuten tödlich sein. Die häufigsten Quellen für CO sind defekte Gasgeräte zum Heizen und Kochen, betriebene Fahrzeuge in einer angeschlossenen Garage, blockierte Schornsteine oder Rauchschwaden, tragbare Heizgeräte, Kamine, brennstoffbetriebene Werkzeuge und der Betrieb eines Grills in einem geschlossenen Raum.

Anzeichen für einen Kohlenmonoxidvergiftung sind grippeähnliche Symptome, jedoch ohne Fieber. Andere Symptome sind Schwindel, Müdigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schläfrigkeit und Verwirrung. Jeder ist anfällig für die Gefahr von CO, aber Experten sind sich einig, dass ungeborene Babys, Kleinkinder, schwangere Frauen, Senioren und Menschen mit Herz- oder Atemwegsproblemen das höchste Risiko für schwere Verletzungen oder den Tod haben. Jedes Jahr sollte ein qualifizierter Techniker Ihre Heizungsanlage, Lüftungsöffnungen, Schornsteine und Rauchschwaden überprüfen und reinigen.

Die folgenden Symptome stehen im Zusammenhang mit Kohlenmonoxidvergiftung und sollten mit allen Haushaltsmitgliedern besprochen werden:



**Leichte Belastung:** Leichte Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit (oft als "grippeähnliche" Symptome beschrieben).

**Mittlere Belastung:** Starke pochende Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, schnelle Herzfrequenz.

**Extreme Belastung:** Bewusstlosigkeit, HerzKreislaufversagen, Tod.

Die oben genannten Belastungswerte beziehen sich auf gesunde Erwachsene. Die Werte unterscheiden sich für diejenigen mit hohem Risiko. Eine hohe Kohlenmonoxidbelastung kann tödlich sein oder dauerhafte Schäden und Behinderungen verursachen. Viele Fälle von gemeldeten Kohlenmonoxidvergiftungen deuten darauf hin, dass die Opfer zwar wissen, dass es Ihnen nicht gut geht, dass sie aber so desorientiert sind, dass sie sich nicht selbst retten können, indem sie das Gebäude verlassen oder um Hilfe bitten. Auch kleine Kinder und Haustiere können zuerst betroffen sein. Es ist wichtig, sich mit den Auswirkungen jeder Stufe vertraut zu machen.

## Folgende Bedingungen können zu vorübergehenden CO-Situationen führen:

### führen:

- Übermäßiges Verschütten oder umgekehrtes Entlüftung von brennstoffbetriebenen Geräten, verursacht durch Umgebungsbedingungen im Freien, wie Windrichtung und/oder Windgeschwindigkeit, einschließlich hoher Windböen, schwere Luft in den Entlüftungsröhen (kalte/feuchte Luft mit längeren Perioden zwischen den Zyklen).
- Unterdruck durch den Einsatz von Abluftventilatoren.
- Gleichzeitiger Betrieb von mehreren brennstoffbetriebenen Geräten, die um begrenzte Innenluft konkurrieren.
- Lüftungs-Rohrverbindungen vibrieren sich lose von Wäschetrockner, Öfen oder Warmwasserbereitern.
- Hindernisse in oder unkonventionelle, Entlüftungsröhrdesigns, die die oben genannten Situationen verstärken können.
- Längerer Betrieb von nicht gelüfteten brennstoffbetriebenen Geräten (Bereich, Ofen, Kamin, etc.).
- Temperaturinversionen, die Abgase in der Nähe des Bodens halten können.
- Ein Auto im Leerlauf in einer offenen oder geschlossenen Garage oder in der Nähe eines Hauses.

## Fehlerbehebung

Probleme	Lösungen
Der Alarm ertönt während eines Tests nicht.	Überprüfen Sie bitte, ob der Melder richtig an der Halterung befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Testtaste fest drücken.
Fehlalarme werden zeitweise ausgelöst oder wenn Bewohner Kochen, Duschen, usw.	Überprüfen Sie den Standort Ihres Melders (siehe "Installationsort"). Reinigen Sie den Melder (siehe "Wartung").
LED blinkt alle 60 Sekunden mit einem Piepton gelb.	Die Batterie ist schwach. Drücken Sie die Test-/Stummschalt-Taste einmal, um es für 10 Stunden auszuschalten. <b>Ersetzen Sie sofort den Melder.</b>
LED blinkt 2 Mal alle 40 oder 60 Sekunden mit 2 Pieptönen gelb.	Der Melder ist defekt. Bitte reinigen Sie Ihren Melder oder drücken Sie die Test-/Stummschalt-Taste einmal, um zu versuchen das Gerät zurückzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, <b>ersetzen Sie sofort den Melder.</b>
LED blinkt 3 Mal alle 60 Sekunden mit 3 Pieptönen gelb.	Die maximale Lebensdauer (10 Jahre) ist erreicht. Drücken Sie die Test-/Stummschalt-Taste einmal, um es für 22 Stunden auszuschalten. <b>Ersetzen Sie sofort den Melder.</b>

## Umweltschutz

Dieses elektrische Gerät darf zum Schutz der Umwelt und zur Verwertung von Wertstoffen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät bei einer Müllsammelstelle für Elektroaltgeräte. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Gemeindeverwaltung, um Informationen über geeignete Müllsammelstellen zu erhalten.



## Hersteller- und Serviceinformationen

X-Sense Innovations Co., Ltd.  
Kexing Forschungspark B4-503-D Gebäude B, Keyuan Straße 15, Nanshan Distrikt, Shenzhen, Guangdong, China  
E-Mail: support@x-sense.com

## Français

**Ce manuel contient des informations importantes sur le fonctionnement de votre détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone. Pour en assurer un usage adéquat et sans problème, veuillez lire ce manuel attentivement et le garder en un endroit sûr pour toute référence ultérieure.**

### Introduction

Tous les détecteurs X-Sense de fumée et de monoxyde de carbone sont conformes aux exigences légales, y compris aux normes EN 14604 & EN 50291 et sont conçus pour détecter tant la fumée que le monoxyde de carbone.

Ce détecteur adopte la technologie photoélectrique de détection de la fumée qui est généralement plus sensible que la technologie par ionisation. Ce détecteur est efficace pour détecter les plus grandes particules, qui tendent à être produites en grandes quantités par les feux à combustion lente et qui peuvent couvrir des heures avant de s'enflammer. Les sources de pareils feux peuvent comprendre les cigarettes qui se consomment dans des divans ou dans des matelas.

Le monoxyde de carbone (CO) est inodore, insipide et invisible: on l'appelle le tueur silencieux. Ce détecteur fait appel à la technologie de détection électro-chimique et il peut détecter à un stade précoce une augmentation de la concentration en monoxyde de carbone, vous protégeant ainsi que votre famille contre les risques liés au CO.

- Le fait d'installer ce matériel ne peut en aucun cas remplacer l'installation adéquate, l'utilisation correcte et l'entretien régulier des appareils de chauffage à combustion, avec leurs systèmes appropriés de ventilation et d'évacuation des fumées et gaz de combustion.
- Cet appareil doit être installé par une personne compétente.
- Ce détecteur n'a pas été testé pour une utilisation dans une caravane ou un bateau de plaisance.

**Attention : Pour une protection maximale, installez des détecteurs de fumée et de CO à chaque étage et dans chaque chambre à coucher de votre maison.**

### NE JAMAIS IGNORER LE SON DE L'ALARME !

Il est facile de déterminer le type d'alarme déclenchée par le détecteur combiné de fumée et de

monoxyde de carbone X-Sense. La sirène d'alarme vous informera du type de situation qui se présente.

### Lorsque l'alarme du détecteur de fumée retentit :

Les détecteurs de fumée sont conçus pour éviter au maximum les fausses alarmes. La fumée de cigarette ne déclenche normalement pas l'alarme, à moins que la fumée ne soit insufflée directement vers le détecteur. Cet appareil contient une protection contre les alarmes intempestives, qui est conçue pour limiter l'effet des particules émises lors de la cuisson d'aliments. Toutefois, d'importantes quantités de particules de combustion provenant de débordements ou de cuisson sur le gril peuvent toujours déclencher une alarme. L'emplacement judicieux du détecteur à l'écart de la cuisine assurera une protection maximale contre les alarmes intempestives. Des particules de combustion provenant de la cuisson d'aliments peuvent déclencher une alarme si le détecteur est trop proche de la zone de cuisson. L'utilisation de l'extracteur vers l'extérieur de la hotte de cuisine (type non-recirculant) contribue également à éliminer ces émanations combustibles de la cuisine. Si l'alarme retentit, recherchez d'abord s'il y a du feu. Si vous découvrez un foyer d'incendie, suivez les étapes ci-après. Familiarisez-vous préalablement avec ces mesures et passez-les en revue avec tous les membres de la famille !

- \* Alertez les jeunes enfants de la maison. Les enfants ont souvent le sommeil profond et peuvent ne pas se réveiller avec la sirène des détecteurs de fumée.
- \* Quittez immédiatement les lieux en empruntant l'une des voies d'évacuation prévues, Chaque seconde compte, ne vous arrêtez pas pour vous habiller ou aller chercher des objets de valeur.
- \* Avant d'ouvrir les portes intérieures, vérifiez si de la fumée s'insinue par les joints et tâtez-les du dos de la main. Si la porte est chaude, empruntez une deuxième voie d'évacuation. Si vous pensez quelle est sûre, ouvrez la porte très lentement et préparez-vous à la refermer immédiatement si de la fumée et de la chaleur vous envahissent.
- \* Si la voie d'évacuation choisie vous oblige à traverser une zone enfumée, rampez doucement sous la fumée, là où l'air est plus transparent.
- \* Rendez-vous au lieu de rassemblement prédéterminé. Lorsque deux personnes y sont arrivées, l'une d'elles doit téléphoner au service d'urgence à partir du domicile d'un voisin et l'autre doit rester pour faire le décompte des personnes.
- \* Ne rentrez en aucun cas dans le bâtiment avant que les responsables du service incendie ne vous donnent leur feu vert.
- \* Il y a des cas où un détecteur / une alarme de fumée peut ne pas être efficace contre le feu. Par exemple:

- Fumer au lit.
- Laisser des enfants sans surveillance.
- Nettoyer avec des liquides inflammables, comme l'essence.
- Les incendies dans lesquels la victime est liée de très près à un début d'incendie avec flammes, comme lorsque les vêtements d'une personne prennent feu en cuisinant.
- Les incendies où la fumée n'atteint pas un détecteur en raison d'une porte fermée ou d'un autre obstacle.
- Les incendies où le feu se développe si rapidement que la sortie d'un occupant est bloquée, même avec des détecteurs correctement situés.



## AVERTISSEMENT:

Le déclenchement de votre détecteur / alarme de CO indique la présence de monoxyde de carbone (CO), un gaz qui peut vous tuer.

### Lorsque le détecteur de monoxyde de carbone de déclenche :

1. Actionnez le bouton test / reset.
2. Appelez vos services d'urgence. NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
3. Rejoignez immédiatement l'air frais, en sortant à l'extérieur ou en respirant par une porte ou une fenêtre ouverte. Effectuez un décompte pour vérifier que toutes les personnes sont bien comptabilisées. Ne réintégrez pas les lieux et ne vous éloignez pas de la porte ou de la fenêtre ouverte tant que les intervenants des services d'urgence ne sont pas arrivés, que les locaux n'ont pas encore été ventilés et que votre alarme ne sera pas revenue à son statut normal.
4. Après avoir suivi les étapes 1 à 3, si votre alarme se déclenche de nouveau sous les 24 heures, répétez les étapes 1 à 3 et appelez un technicien qualifié pour rechercher les sources de CO NUMÉRO DE TÉLÉPHONE provenant d'appareils et équipements à combustion et pour vous assurer du bon fonctionnement de tels appareils ou équipements. Si des problèmes sont identifiés lors de cette inspection, faites immédiatement réparer ce matériel. Notez tout équipement de combustion qui n'a pas été inspecté

par le technicien et consultez les instructions du fabricant ou contactez directement le fabricant pour plus d'informations sur la sécurité de ce matériel en matière de CO. Assurez-vous que des véhicules à moteur ne tournent pas ni ne circulent dans un garage attenant ou adjacent à la résidence.

### Contenu de l'emballage

- 1 × Détecteur - alarme
- 1 × Socle de montage
- 3 × Vis
- 3 × Chevilles
- 1 × Manuel de l'utilisateur

### Spécifications techniques

Alimentation électrique	Batterie au lithium scellée d'une durée de 10 ans
Type de senseur	Pour la fumée: Photoélectrique Pour le CO: Electrochimique
Durée de vie du produit	environ 10 ans
Normes de sécurité	EN 14604:2005 & EN 50291-1:2018
Sensibilité au CO	30 ppm: > 120 minutes 50 ppm: 60-90 minutes 100 ppm: 10-40 minutes 300 ppm: < 3 minutes
Courant de veille	< 8 µA (moyenne)
Courant à l'état alarme	< 100 mA (moyenne)
Température ambiante pour un fonctionnement optimal	De 4,4 à 37,8 °C
Humidité relative de fonctionnement	≤ 85% (incoagulable)
Intensité de la sirène d'alarme	≥ 85 dB à 3 m ; fréquence alarme pulsée @ 3,2±0,3 kHz
Silence de l'alarme	≤ 9 minutes

## Présentation du produit

### ATTENTION!

CE DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE CO N'EST UTILISABLE QU'À L'INTÉRIEUR. NE PAS L'EXPOSER À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS Y PORTER DES COUPS OU LE LAISSER TOMBER. NE PAS L'OUVRIR NI LE TRAFIQUER, CAR CELA PEUT NUIRE À SON BON FONCTIONNEMENT.

### Bouton Test & Silence

Le bouton Test & Silence est utilisé pour tester l'électronique de l'appareil et pour arrêter la sirène pendant une alarme. Lorsque vous testez l'alarme chaque semaine, appuyez sur le bouton Test jusqu'à ce que vous entendiez un bref « bip », qui indique que l'alarme est passée en mode Test.

**Note: Après qu'un test a été lancé, la sirène va se faire entendre et la LED va clignoter en rouge. Cela n'indique cependant pas qu'il y ait présence de fumée / de CO.**

Si vous appuyez sur Test durant un état d'alarme, le détecteur se mettra en mode Silence.

**CO - mode Silence :** Appuyez sur le bouton Test durant un état d'alarme ; l'appareil se mettra en mode Silence. Si la concentration en CO continue à dépasser le seuil d'alarme durant 6 minutes, l'appareil se mettra dans un nouvel état d'alarme. Dans le cas contraire, il sortira du mode Silence après 9 minutes.

**Remarque: Si la concentration en fumée ou en CO (monoxyde de carbone) a atteint le niveau d'alerte, après que le temps de silence a expiré, l'appareil va continuer à sonner l'alarme jusqu'à ce que le niveau de concentration de fumée ou de CO soit retombé à un niveau plus bas et sans danger. Lorsque la concentration en CO est supérieure à 300 parties par million (ppm), il n'est pas possible d'activer la fonction de Silence.**

### Sirène

La sirène va se déclencher s'il y a de la fumée ou présence de monoxyde de carbone, mais également lors de tests du détecteur et aussi en cas d'erreur.

### Voyant LED

Le voyant LED clignotera en même temps que le signal sonore. Ce sera le cas aux étapes suivantes : lors de son activation, en mode veille, lors de la détection de fumée ou de CO, en sortant du statut d'alarme, lors d'un test, lorsque la batterie est faible, en mode Silence, lorsqu'il y a erreur ou dysfonctionnement et lorsque le détecteur est arrivé en fin de vie.

### Batterie faible (Lb)

Le voyant LED clignotera en jaune tout en émettant 1 bip toutes les 60 secondes.

(Si vous appuyez sur le bouton Test quand la batterie est faible, le signal de batterie faible cessera de fonctionner temporairement durant 10 heures ; si vous appuyez à nouveau sur le bouton Test, le détecteur se mettra en mode Test et puis en mode Veille.)

### Fin de vie

Lorsque la durée de vie maximale du détecteur est atteinte (~10 ans) l'alarme émet 3 bips et le voyant LED clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes. Ce signal de fin de vie du détecteur peut temporairement être réduit au silence durant 22 heures, en appuyant sur le bouton « Test ».

Cette particularité de mise au silence temporaire ne peut fonctionner que durant 30 jours maximum. Après 30 jours, le signal de fin de vie du détecteur ne peut plus être arrêté.

### Les différents modes et statuts de fonctionnement sont présentés dans ce tableau:

Mode	Voyant LED	Alarme audible	Remarques
Mise sous tension	Clignote durant 8 cycles successifs (rouge/vert/jaune).	Aucune.	
Mode de veille	Clignote en vert une fois toutes les 60 secondes.	Aucune.	
Mode d'alarme	Clignote 3 fois en rouge, une fois toutes les 1,5 secondes.	Émet 3 longs bips une fois toutes les 1,5 secondes.	Alarme fumée.

Mode d'alarme	Durant les 4 premières minutes: clignote en rouge 4 fois toutes les 5,8 secondes. Après 4 minutes: clignote en rouge 4 fois toutes les 60 secondes.	Durant les 4 premières minutes: 4 bips rapides toutes les 5,8 secondes. Après 4 minutes: 4 bips rapides toutes les 60 secondes.	Alarme au CO.
	Clignote en vert une fois toutes les secondes, pendant 5 secondes.	Aucune.	Sortie d'un état d'alarme: Lorsque la concentration de fumée ou de CO descend en deçà du seuil d'alerte, le signal d'alarme s'arrête.
Mode Test	2 cycles de 3 flashes rouges suivis de 2 cycles de 4 flashes rouges.	2 cycles de 3 longs bips suivis de 2 cycles de 4 bips rapides.	
Mode Silence	Clignote en rouge 3 fois toutes les 1,5 secondes.	Aucun.	Mode « Silence » de la détection de fumée : Après 9 minutes, le détecteur sort du mode « Silence ».
	Durant les 4 premières minutes: clignote en rouge 4 fois toutes les 5,8 secondes. Après 4 minutes: clignote en rouge 4 fois toutes les 60 secondes.	Aucun.	Mode « Silence » de la détection de CO : Après 9 minutes, le détecteur sort du mode « Silence ».
	Clignote en jaune 1 fois toutes les 60 secondes.	Aucun.	Mode « Silence » pendant la période de pile faible: Après 10 heures, le détecteur sort du mode « Silence ».
	Clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes.	Aucun.	Mode « Silence » pendant la fin du cycle: Après 10 heures, le détecteur sort du mode « Silence ».

Mode Silence	Clignote en vert 3 fois.	Aucun.	Sortie du mode « Silence ».
Pile faible	Clignote en jaune une fois toutes les 60 secondes.	Un bip toutes les 60 secondes.	
Erreur	Clignote en jaune 2 fois toutes les 40 secondes.	Clignote en jaune 2 fois toutes les 40 secondes.	Statut de dysfonctionnement de la détection de fumée.
	Clignote en jaune 2 fois toutes les 60 secondes.	2 bips toutes les 60 secondes.	Statut de dysfonctionnement de la détection de CO.
Fin de vie	Clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes.	3 bips toutes les 60 secondes.	

## Informations fondamentales de sécurité

### IMPORTANT!

1. LES MOTS « IMPORTANT », « AVERTISSEMENT », « ATTENTION » ETC. CI-APRÈS SONT DESTINÉS À VOUS ALERTER SUR L'IMPORTANCE DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION OU SUR LES SITUATIONS POTENTIELLEMENT DANGEREUSES. VEUILLEZ CONSACRER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À CES SITUATIONS.
2. CE DÉTECTEUR COMBINÉ DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE N'EST AGRÉÉ QUE POUR L'USAGE DOMESTIQUE.
3. CE DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE EST CONÇU POUR LA DÉTECTION DE MONOXYDE DE CARBONE DE N'IMPORTE QUELLE SOURCE DE COMBUSTION.
4. UNE EXPOSITION CONSTANTE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU BASSES OU À UN FORT TAUX D'HUMIDITÉ PEUT RÉDUIRE LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE.
5. LES DÉTECTEURS DE FUMÉE NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC DES PROTECTEURS DE DÉTECTEURS, SAUF SI LEUR COMBINAISON A ÉTÉ ÉVALUÉE ET JUGÉE APPROPRIÉE À CETTE FIN.

## **⚠ ATTENTION!**

CE DÉTECTEUR COMBINÉ DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE COMPREND DEUX ALARMES SÉPARÉES QUI FONCTIONNENT INDÉPENDAMMENT L'UNE DE L'AUTRE. LE DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE N'EST PAS CONÇU POUR DÉTECTER UN INCENDIE NI AUCUN AUTRE GAZ. IL INDIQUERA UNIQUEMENT LA PRÉSENCE DE CO AU NIVEAU DU SENSEUR. IL PEUT Y AVOIR DU CO EN D'AUTRES ENDROITS. LE DÉTECTEUR DE FUMÉE VA UNIQUEMENT INDIQUER LA PRÉSENCE DE FUMÉE CAPTÉE AU NIVEAU DU SENSEUR. LE DÉTECTEUR DE FUMÉE N'EST PAS CONÇU POUR DÉTECTER NI LE GAZ, NI LA CHALEUR, NI LES FLAMMES.

## **⚠ AVERTISSEMENT!**


1. N'IGNOREZ JAMAIS UNE ALARME. NE PAS Y RÉPONDRE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.
2. LA FONCTION « SILENCE » EST SEULEMENT LÀ POUR VOTRE COMMODITÉ ET ELLE NE CORRIGERA PAS UN PROBLÈME. VÉRIFIEZ TOUJOURS VOTRE HABITATION POUR UN PROBLÈME POTENTIEL APRÈS TOUTE ALARME. NE PAS LE FAIRE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.
3. TESTEZ CETTE ALARME FUMÉE / CO UNE FOIS PAR SEMAINE. SI L'ALARME N'EFFECTUE PAS SES TESTS CORRECTEMENT, REMPLACEZ-LA IMMÉDIATEMENT! SI L'ALARME NE PEUT PAS FONCTIONNER CORRECTEMENT, ELLE NE VOUS ALERTE PAS EN CAS DE PROBLÈME.
4. CE PRODUIT EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR DANS DES LIEUX DE VIE DE FAMILLE. IL N'EST PAS CONÇU POUR MESURER LES NIVEAUX DE CO CONFORMÉMENT AUX NORMES COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES DE L'OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION). LES PERSONNES SOUFFRANT DE PATHOLOGIES QUI PEUVENT LES RENDRE PLUS SENSIBLES AU MONOXYDE DE CARBONE PEUVENT ENVISAGER D'UTILISER DES DISPOSITIFS D'AVERTISSEMENT QUI PRODUISENT DES SIGNAUX AUDITIFS ET VISUELS POUR LES CONCENTRATIONS DE MONOXYDE DE CARBONE INFÉRIEURES À 30 PPM. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE MONOXYDE DE CARBONE ET VOTRE ÉTAT DE SANTÉ, CONTACTEZ VOTRE MÉDECIN.
5. LA DATE DE REMPLACEMENT MENTIONNÉE SUR L'APPAREIL EST LA DATE AU-DELÀ DE LAQUELLE L'APPAREIL NE PEUT PLUS DÉTECTER LE MONOXYDE DE CARBONE AVEC PRÉCISION ET DOIT ÊTRE REMPLACÉ IMMÉDIATEMENT.

6. CET APPAREIL EST CONÇU POUR PROTÉGER LES PERSONNES CONTRE LES EFFETS POTENTIELLEMENT MORTELS D'UNE EXPOSITION AU MONOXYDE DE CARBONE. MAIS IL POURRAIT NE PAS PROTÉGER COMPLÈTEMENT DES PERSONNES ATTEINTES D'AFFECTIONS MÉDICALES SPÉCIFIQUES. EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN MÉDECIN.

## **Installation / Positionnement**

### **Installation Locations**


1. Installez prioritairement un détecteur de fumée / CO dans les chambres à coucher et les corridors, et assurez-vous que le signal d'alarme est audible de toutes les pièces où l'on dort. Dans un logement qui comporte plusieurs chambres à coucher, placez un détecteur dans chaque chambre à coucher. Si vous n'installez qu'un seul détecteur de fumée / CO dans votre logement, installez-le autant que possible à proximité de toutes les chambres, et pas au sous-sol ou dans une chaufferie.
2. Installez une alarme au-dessus de la cage d'escaliers et à chaque niveau de la maison.
3. La fumée, la chaleur et tout ce qui brûle va se répandre à l'horizontale après avoir atteint le plafond, par conséquent, installez l'alarme au centre du plafond lorsque c'est possible. Assurez-vous que l'alarme se situe à une distance médiane par rapport aux coins de la pièce.
4. Si une alarme ne peut être installée au milieu du plafond, installez-la à une distance de 50 cm des coins de la pièce.
5. Si une alarme est fixée sur un mur, elle devrait être à une distance comprise entre 10 et 30 cm du plafond.
6. Si la longueur de la pièce ou du couloir dépasse les 9 mètres, vous devrez installer plusieurs détecteurs dans le même espace.
7. Lorsque le mur ou le plafond présentent un angle oblique, le détecteur doit être installé à une distance de 90 cm du point le plus élevé du mur ou du plafond (mesuré horizontalement) de la pièce.

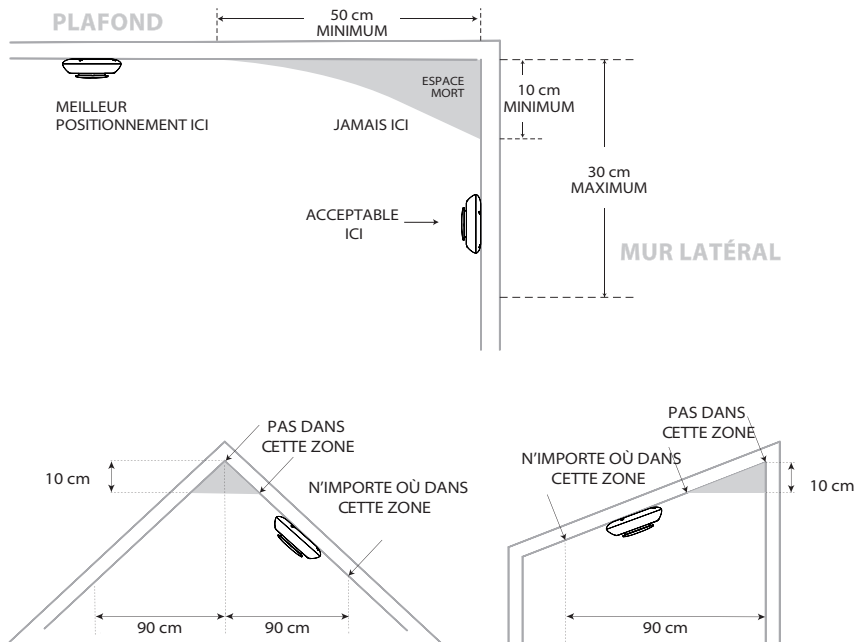

## Recommandations pour le placement

### ⚠ AVERTISSEMENT!

1. CE DÉTECTEUR DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
2. L'INSTALLATION DE L'ALARME NE PEUT PAS SERVIR DE PRÉTEXTE POUR NE PAS INSTALLER, UTILISER ET ENTRETIENIR CORRECTEMENT DES INSTALLATIONS CONSOMMANT DU FUEL OU AUTRES COMBUSTIBLES NI PRÉVOIR DES SYSTÈMES ADÉQUATS DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION DE TELLES INSTALLATIONS.

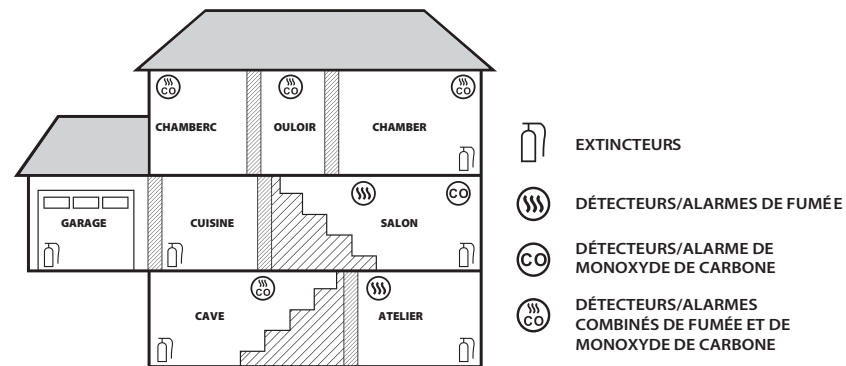

### Comment installer ce détecteur

### ⚠ IMPORTANT!

CE DÉTECTEUR COMBINÉ FUMÉE / CO EST CONÇU POUR ÊTRE MONTÉ SUR UN MUR OU À UN PLAFOND.

## **⚠ AVERTISSEMENT!**

SI LE DÉTECTEUR N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ ET ACTIVÉ, IL POURRAIT NE PAS FONCTIONNER CORRECTEMENT ET NE PAS RÉPONDRE ADÉQUATEMENT AUX RISQUES D'INCENDIE ET DE MONOXYDE DE CARBONE.

### **Lieux à éviter**


**AVERTISSEMENT** - CE PRODUIT EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES PIÈCES INTÉRIEURES ORDINAIRES DE RÉSIDENCES FAMILIALES. IL N'EST PAS CONÇU POUR SE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DES LIEUX D'ACTIVITÉS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES DE L'OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, ADMINISTRATION AMÉRICAINE EN CHARGE DE LA SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL).

1. Ne pas installer dans les garages, les cuisines, les chaufferies ou les salles de bain! Ne pas installer à moins de 1,5 m des appareils de cuisson.
2. Ne pas installer ces détecteurs à moins de 0,9 m des éléments suivants: la porte menant à une cuisine ou à une salle de bain contenant une baignoire ou une douche, des conduits d'alimentation en air pulsé utilisés pour le chauffage ou le refroidissement, des ventilateurs de plafond ou de ventilation de la maison entière ou encore d'autres zones à fort débit d'air. Évitez les zones excessivement poussiéreuses, sales ou graisseuses. La poussière, la graisse ou les produits chimiques ménagers peuvent contaminer les capteurs des détecteurs et entraîner des dysfonctionnements.
3. Placez les détecteurs là où des rideaux ou d'autres obstacles ne bloqueront pas les capteurs. La fumée et le CO doivent pouvoir atteindre les capteurs pour être en mesure de détecter avec précision de telles émanations. N'installez pas les détecteurs dans les hauteurs de plafonds voûtés, de plafonds à ferme en forme de «A» ou de toitures à pignons. Maintenez-les à l'abri des zones chargées d'humidité et de vapeurs.
4. Installez les détecteurs à une distance d'au moins 30 cm des lampes fluorescentes, car le rayonnement électrique peut provoquer des alarmes intempestives. Ne les placez pas à la lumière directe du soleil et tenez-les à l'écart des zones infestées d'insectes. Les températures extrêmes sont susceptibles d'affecter la sensibilité des détecteurs de fumée / de CO. Ne les installez pas dans des endroits où la température est inférieure à 4,4 °C ou supérieure à 37,8 °C, tels que les garages et les greniers non aménagés. Ne les installez pas dans des zones où l'humidité relative (HR) est supérieure à 85%. Placez-les à l'écart de portes et fenêtres qui s'ouvrent vers l'extérieur.

5. Les détecteurs de fumée ne doivent pas être utilisés avec des protecteurs de détecteurs, à moins que la combinaison (d'un détecteur avec sa protection) n'ait été évaluée et jugée appropriée à cette fin.

### **Etapes de montage**

1. Percez trois trous de 6,0 mm de diamètre dans le plafond ou dans le mur et insérez les trois chevilles dans les trous au moyen d'un petit marteau.
2. Vissez la base de montage à la surface du mur ou du plafond avec les vis et clipsez le détecteur à sa base en mettant les encoches face à face et en tournant le détecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Testez le détecteur en appuyant sur le bouton «Test / Silence». Assurez-vous que le détecteur déclenche bien la sirène d'alarme.



**Note: Ce modèle est équipé d'un dispositif qui active automatiquement le détecteur au moment où celui-ci est fixé à sa base pour la première fois.**

### **Test hebdomadaire**

## **⚠ AVERTISSEMENT!**

1. N'UTILISEZ JAMAIS UNE FLAMME NUE DE QUELQUE SOURCE QUE CE SOIT POUR TESTER L'APPAREIL. VOUS POURRIEZ ACCIDENTELLEMENT L'ENDOMMAGER OU Y METTRE LE FEU, ET MÊME À VOTRE HABITATION ELLE-MÊME.
2. N'UTILISEZ JAMAIS L'ÉCHAPPEMENT D'UN VÉHICULE POUR TESTER LE DÉTECTEUR. LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT PEUVENT PROVOQUER DES DÉGÂTS IRRÉVERSIBLES ET RENDRE VOTRE GARANTIE CADUQUE.
3. NE VOUS TENEZ PAS TOUT PRÈS DE L'ALARME LORSQU'ELLE RETENTIT. UNE EXPOSITION À COURTE DISTANCE PEUT PROVOQUER DES DÉGÂTS À VOTRE OÛÏE. SI VOUS TESTEZ L'ALARME, ÉLOIGNEZ-VOUS DÈS QU'ELLE COMMENCE À RETENTIR.

### **Entretien**

Pour garder votre détecteur fumée / CO en parfait état, veuillez suivre les simples recommandations suivantes :



1. Vérifiez que les sons et voyants LED de votre détecteur fonctionnent correctement en le testant une fois par semaine.
2. Détachez le détecteur du plafond ou du mur et nettoyez le couvercle avec une fine brosse une fois par mois pour en aspirer la poussière et la saleté.
3. N'utilisez jamais de détergents ou autres solvants pour le nettoyer.
4. Évitez de pulvériser des rafraîchisseurs d'air, de la laque pour cheveux ou autres aérosols à proximité du détecteur.
5. Ne recouvrez par le détecteur de peinture. La peinture bouchera les grilles et interférera avec la capacité du capteur de détecter la fumée ou le CO. N'essayez jamais de démonter l'appareil ou d'en nettoyer l'intérieur. Une telle opération rendra la garantie caduque.
6. Une fois détaché de son support, ne tardez pas à remettre le détecteur de fumée / CO à sa place pour ne pas interrompre la protection contre l'incendie et contre l'intoxication au monoxyde de carbone.
7. Si des produits de nettoyage de maison ou autres produits contaminants sont utilisés, il faut bien ventiler les locaux.

## Ce que vous devez savoir sur le CO

Le CO est invisible, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de goût et il peut être fatal. Le taux d'accumulation de CO dans le sang s'appelle le niveau de carboxyhémoglobine (COHb) et il interfère avec la capacité du corps à s'alimenter en oxygène. Selon la concentration, le CO peut tuer en quelques minutes. Les sources de CO les plus courantes sont les appareils au gaz défectueux utilisés pour le chauffage et la cuisine, les véhicules à moteur tournant dans un garage en annexe, les cheminées ou évacuations obstruées, les appareils de chauffage portatifs à combustible liquide, les âtres, les outils alimentés avec du carburant, ou encore l'utilisation d'un gril dans un espace clos.

La personne intoxiquée au monoxyde de carbone présente des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais sans fièvre. D'autres symptômes incluent des étourdissements, de la fatigue, de la faiblesse, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la somnolence et de la confusion. Tout le monde est plus ou moins exposé aux risques du CO, mais les experts sont unanimes à dire que les bébés à naître, les enfants en bas âge, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires sont les plus exposés aux risques de lésions graves à mortelles. Chaque année, un technicien qualifié devrait inspecter et nettoyer votre système de chauffage, les conduits de ventilation, cheminées et évacuations de fumées.

Les symptômes suivants sont associés à l'intoxication au monoxyde de carbone et doivent être abordés avec tous les membres de la famille:

**Exposition légère:** Léger mal de tête, nausées, vomissements, fatigue (souvent décrits comme des symptômes « pseudo-grippaux »).

**Exposition moyenne:** Céphalée lancinante sévère, somnolence, accélération de la fréquence cardiaque.

**Exposition extrême:** Perte de conscience, insuffisance cardio-respiratoire, mort.

Les niveaux d'exposition ci-dessus concernent des adultes en bonne santé. Les niveaux diffèrent pour les personnes à hauts risques. L'exposition à des niveaux élevés de monoxyde de carbone peut être fatale ou causer des dommages permanents et de l'invalidité. De nombreux cas rapportés d'intoxication au monoxyde de carbone indiquent que, même si les victimes savent qu'elles ne vont pas bien, elles sont à ce point désorientées qu'elles sont incapables de se sauver en sortant du bâtiment ou simplement d'appeler les secours. En outre, les jeunes enfants et les animaux domestiques peuvent être les premiers touchés. Il est important d'être informés des effets du CO à chacun de ces trois niveaux.

### Les conditions suivantes peuvent entraîner une situation temporaire de présence de CO:

- Contre-tirage ou inversion excessifs de la ventilation des appareils à combustion en raison de conditions météorologiques, comme la direction et / ou la vitesse du vent, y compris de fortes rafales de vent, une inversion de la pression atmosphérique pesant sur la ventilation (air froid / humide avec des périodes plus ou moins longues entre les cycles).
- Dépression dans l'habitation due à l'utilisation de ventilateurs d'extraction (VMC).
- Fonctionnement simultané de plusieurs appareils à combustion en concurrence pour une quantité limitée d'air intérieur.
- Déconnexion suite à des vibrations des raccords de tuyaux d'évacuation de sèche-linge, générateurs d'air chaud ou de chauffe-eau.
- Obstruction ou montages de conduits de ventilation non-conventionnels pouvant aggraver les situations ci-dessus.
- Utilisation prolongée d'appareils à combustible non ventilés (cuisinières, fours, appareils de chauffage du type cheminées etc.).
- Inversions de température pouvant piéger les gaz d'échappement près du sol.
- Moteur de voiture tournant au ralenti dans un garage attenant ouvert ou fermé ou contre une maison.

## En cas de problème

Problème	Solutions
Le détecteur n'émet pas de son lorsqu'un test est effectué.	Vérifier si le détecteur est fixé correctement à son socle de montage. S'assurer que le bouton « Test » a été fermement enfoncé pour le test.
De fausses alarmes se déclenchent de façon intermittente lorsque des résidents cuisinent, prennent une douche etc.	Vérifier la localisation du détecteur (voir la section « Installation »). Nettoyer le détecteur (voir la section « Entretien »).
La LED clignote en jaune 1 fois toutes les 60 secondes en émettant 1 bip.	La pile est faible. Appuyer 1 fois sur le bouton « Test/Silence » pour réduire l'alarme au silence durant une période de 10 heures. <b>Remplacer impérativement le détecteur.</b>
La LED clignote en jaune 2 fois toutes les 40 / 60 secondes en émettant 2 bips.	Le détecteur dysfonctionne. Nettoyer le détecteur / ou appuyer 1 fois sur le bouton « Test/Silence » pour essayer de le réinitialiser. Si le problème persiste, <b>remplacer immédiatement le détecteur.</b>
La LED clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes en émettant 3 bips.	Le détecteur a atteint sa durée maximale de vie (10 ans). Appuyer 1 fois sur le bouton « Test/Silence » pour réduire le détecteur au silence pour une durée de 22 heures. <b>Remplacer immédiatement le détecteur.</b>

## Respect de l'environnement

Les déchets électriques ne peuvent pas être évacués avec les ordures ménagères. Recyclez-les si vous disposez de services de recyclage. Contactez le cas échéant les autorités communales ou les détaillants pour savoir que faire de vos déchets à recycler.



## Informations sur le fabricant et le service

X-Sense Innovations Co., Ltd.  
Adresse : B4-503-D, Tour B, Parc Scientifique de Kexing, 15 Route de Keyuan, District de Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Chine  
Courriel : support@x-sense.com

## Español

**Este manual de usuario contiene información importante con respecto a la operación de su alarma combinada de humo y monóxido de carbono. Para garantizar uso adecuado y operación sin problemas, por favor lea este manual atentamente y consérvelo en un lugar seguro para su referencia futura.**

## Introducción

Todas las alarmas de humo y monóxido de carbono X-Sense cumplen con los requisitos reglamentarios, incluidos los estándares EN 14604 & EN 50291 y están diseñadas para detectar humo y monóxido de carbono.

Esta unidad adopta tecnología fotoeléctrica para detectar humo que normalmente es más sensible que la tecnología de ionización. Es muy eficaz a detectar partículas grandes, que tienden a ser producidas en grandes cantidades por los incendios que arden y pueden arder por muchas horas antes de estallar en llamas. Fuentes de estos incendios pueden ser por cigarrillos que se están quemando en el sofá o en la cama.

Monóxido de Carbono (CO) es inodoro, insípido e invisible – es un asesino silencioso. Usando tecnología sensible electroquímica, esta unidad puede detectar aumentos de niveles de monóxido de carbono temprano, protegiendo su familia de los peligros del monóxido de carbono.

- La instalación de este aparato no debe ser usada como un sustituto de la instalación, uso, o mantenimiento adecuado de otros aparatos que queman combustibles incluyendo ventilación adecuada y sistemas de escape.
- Este aparato debe de ser instalado por una personal competente.
- No esta probado para uso en una caravana o en un bote.

**Nota: Para máxima protección, use alarmas de humo y de CO en cada piso y en cada dormitorio de su hogar.**

## NUNCA IGNORE EL SONIDO DE LA ALARMA!

Determinar el tipo de alarma que ha sonado es fácil con su alarma combinada de humo y CO X-Sense. La sirena de alarma le informará del tipo de situación que esta ocurriendo.

## Cuando La Alarma de Humo Suena:

Las alarmas de humo son diseñadas a minimizar las alarmas falsas. El humo del cigarrillo normalmente no encenderá la alarma, a menos que el humo halla sido volado directamente a la alarma. Esta unidad contiene protección contra las alarmas de molesta, lo que reducirá el impacto de las partículas de cocinar. Sin embargo, grandes cantidades de partículas de combustibles por derrames o asados todavía podrían hacer la unidad emite una alarma. La ubicación cuidadosa de la unidad lejos del área de la cocina proporcionará máxima protección contra las alarmas de molestia. Las partículas de combustión de cocinar pueden hacer activar la alarma si la alarma esta ubicada cerca del área de cocinar. Grandes cantidades de partículas combustibles son generadas por derramos o cuando está asando. El uso de un ventilador de campana extractora que ventila hacia el exterior (tipo no de recirculación) también ayudará a eliminar los productos combustibles de la cocina. Si la alarma suena, primero verifique si hay un fuego. Si descubre un fuego, siga estos pasos. ¡Familiarícese completamente con estos puntos, y revíselos con todas la personas de su familia!

\* Alerte a los niños pequeños en el hogar. Los niños duermen muy profundo y puede ser que no se despierten por el sonido de la alarmas de humo.

\* Salga inmediatamente usando una de sus rutas de escape planeadas. Cada segundo cuenta, no se detenga a vestirse o buscar objetos de valor.

\* Antes de abrir puertas interiores, busque rastros de humo alrededor de los bordes de la puerta y toque con el dorso de su mano. Si la puerta está caliente, use su segunda salida. Si siente que es seguro, abra la puerta muy lentamente y prepárese a cerrarla inmediatamente si el humo y calor entran rápido.


\* Si la ruta de escape requiere salir atravesando humo, gatee por debajo del humo donde el aire esta mas despejado.

\* Vaya a su lugar de reunión predeterminado. Cuando hayan llegado dos personas, una debe ir al hogar del vecino para llamar al servicio de emergencia, y la otra persona debe quedarse para contar a cada persona.

\* No vuelva a entrar bajo ninguna circunstancia hasta que los bomberos le den la orden.

\* Hay situaciones en las que una alarma de humo no puede ser efectiva para protegerlo contra incendios. Por ejemplo:

- Fumar en la cama.
- Dejar a niños sin supervisión.
- Limpieza con líquidos inflamables, como la gasolina.
- Incendios donde la victima esta cerca con un fuego iniciado por llamas; por ejemplo, cuando la ropa de una persona se incendia mientras esta cocinando.
- Incendios donde el humo es impedido a alcanzar la alarma debido a una puerta cerrada u otra obstrucción.
- Incendios incendiarios donde el fuego crece tan rápidamente que la salida del ocupante esta bloqueada incluso con detectores ubicados adecuadamente.

**ADVERTENCIA:**  
Activación de su alarma de CO indica la presencia de monóxido de carbono (CO) lo que puede matarlo.

## Que Hacer Cuando Suena la Alarma de Monóxido de Carbono:

1. presione el botón de prueba/reinicio.
2. Llame a sus servicios de emergencia.
3. Muévase inmediatamente a un área con aire fresco – al exterior o junto a una puerta/ventana. Cuente todas las personas para estar seguro que todos se tienen en cuenta. No vuelva a entrar al lugar ni se aleje de la puerta/ventana abierta hasta que los servicios de emergencia hayan llegado, el lugar haya sido aireado y su alarma se quede en la condición de función normal.
4. Después de seguir los pasos de arriba 1-3, si su alarma se reactiva dentro de un periodo de 24 horas, repita los pasos 1-3 y llame a un técnico calificado en electrodomésticos para investigar las fuentes de CO de los equipos y aparatos que queman combustible, e inspeccionar el funcionamiento correcto de los equipos. Si se identifican problemas durante esta inspección, repare el equipo inmediatamente. Haga nota de cualquier equipo de combustión que no haya sido inspeccionado por el técnico y consulte las instrucciones del fabricante, o hable directamente con los fabricantes

para obtener más información sobre la seguridad de CO y el equipo en cuestión. Asegúrese que los vehículos no estén y no hayan estado operando en un garaje adjunto o adyacente a la residencia.

## Contenidos del Paquete

- 1 × Unidad de Alarma
- 1 × Soporte de Montaje
- 3 × Tornillos
- 3 × Tapones de Anclaje
- 1 × Manual de Usuario

## Especificaciones Técnicas

Alimento de Batería	Batería de litio sellada de 10 años
Tipo de sensor	Humo: Fotoeléctrico CO: Electroquímico
Vida útil del producto	Como 10 años
Estándares de Seguridad	EN 14604:2005 & EN 50291-1:2018
Sensibilidad de CO	30 ppm: > 120 minutos 50 ppm: 60-90 minutos 100 ppm: 10-40 minutos 300 ppm: < 3 minutos
Corriente de Espera	< 8 µA (promedio)
Corriente de Alarma	< 100 mA (promedio)
Mejor funcionamiento de temperatura ambiente	4,4-37,8 °C (40-100 °F)
Humedad Relativa de Operación	≤ 85% (sin-condensación)
Volumen de la Alarma	≥ 85 dB a 3 metros (9,84 pies) @ 3,2 ± 0.3 kHz alarma pulsante
Duración de Silencio	≤ 9 minutos

## Descripción del Producto

### ¡PRECAUCIÓN!

ESTA ALARMA DE HUMO Y CO ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA USO INTERIOR. NO LA EXPONGA A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO LA CHOQUE NI DEJE CAER LA ALARMA. NO ABRA NI MANOSEE LA ALARMA, POR QUE PODRÍA CAUSAR MAL FUNCIONAMIENTO.

### Botón de Prueba Silencio

El botón de Prueba & Silencio es usado para probar los componentes electrónicos de la unidad y para silenciar la unidad durante una alarma. Cuando pruebe la alarma semanalmente, presione el botón de prueba hasta que escuche un pitido corto, lo que indica que la alarma ha entrado en el modo de prueba.

**Nota: Después de que haya comenzada la prueba, la alarma sonará y la luz de LED parpadeará rojo. Esto no indica que haya humo/CO presente.**

Si presiona el botón de prueba durante el estado de alarma, la unidad entrará el modo de silencio.

**Modo de Silencio de CO:** Presione el botón de prueba durante un estado de alarma, la unidad entrará el modo de silencio. Si la densidad de CO todavía excede el límite de la alarma en 6 minutos, la unidad entrará a otro estado de alarma. Si no, la unidad saldrá del modo de silencio después de 9 minutos.

**Nota: Si la concentración de humo o CO alcanza el nivel de alarma después de que el tiempo de silencio ha expirado, esta unidad continuará sonando hasta que la concentración de humo o CO se reduzca a un nivel seguro y normal. Cuando la concentración de CO es más alta que 300 ppm, la función de silencio no puede encenderse.**

### Sirena de Alarma

La alarma sonará cuando hay humo o CO presente, durante la prueba de la alarma y cuando hay falla.

### Indicador LED

El indicador LED parpadeará junto con la sirena de la alarma. Por lo tanto, parpadeará durante los siguientes estados: cuando se enciende, en modo de espera, durante los estados de alarma de humo o CO, al salir de el estado de alarma, durante el modo de prueba, cuando tiene batería baja, en modo de silencio, cuando hay una falla y cuando la unidad está al final de su vida útil.

## Batería Baja

El indicador LED parpadeará en amarillo junto con un pitido cada 60 segundos.

(Si presiona el botón de prueba cuando la batería esta baja, la señal de batería baja parará temporalmente por 10 horas; si presiona el botón de prueba otra vez, la unidad entrará al modo de prueba y luego al modo de espera.)

## Fin de Vida Útil

Una vez que se alcanza la vida útil máxima (10 años), la alarma emite 3 pitidos y el indicador parpadeará en amarillo tres veces cada 60 segundos. Esta señal de fin de vida útil puede silenciarse temporalmente por 22 horas presionando el botón test.

La función de silencio al final de la vida útil solo se puede usar por un total de 30 días. Después de 30 días, la señal de fin de vida útil no puede silenciarse.

## En la siguiente tabla se muestran los diferentes estados y modos de operación:

Modo	Indicador LED	Alarma Audible	Notas
Encendiendo	Parpadea 8 ciclos (rojo/verde/amarillo) en secuencia.	Ninguna.	
Modo de espera	Parpadea verde una vez cada 60 segundos.	Ninguna.	
Modo de alarma	Parpadea rojo 3 veces cada 1,5 segundos.	3 bips largos cada 1,5 segundos.	Alarma de humo.
	Primeros 4 minutos: parpadea rojo 4 veces cada 5,8 segundos. Después de 4 minutos: parpadea rojo 4 veces cada 60 segundos.	Primeros 4 minutos: 4 bips cortos cada 5,8 segundos. Después de 4 minutos: 4 bips cortos cada 60 segundos.	Alarma de CO.

Modo de alarma	Parpadea verde una vez cada segundo por 5 segundos.	Ninguna.	Salir del modo de alarma: cuando la concentración de humo o CO disminuye a un nivel menor al umbral de alarma, la alarma se detiene.
Modo de prueba	2 sets de 3 parpadeos rojos seguidos de 2 sets de 4 parpadeos rojos.	2 sets de 3 bips largos seguidos de 2 sets de 4 bips cortos.	
Modo de silencio	Parpadea rojo 3 veces cada 1.5 segundos.	Ninguna.	Modo de silencio de humo: Después de 9 minutos, la unidad saldrá del modo de silencio.
	Primeros 4 minutos: parpadea rojo 4 veces cada 5.8 segundos. Después de 4 minutos: parpadea rojo 4 veces cada 60 segundos.	Ninguna.	Modo de silencio de CO: Después de 9 minutos, la unidad saldrá del modo de silencio.
	Parpadea amarillo una vez cada 60 segundos.	Ninguna.	Modo de silencio con batería baja: Después de 10 horas, la unidad saldrá del modo de silencio.
	Parpadea amarillo 3 veces cada 60 segundos.	Ninguna.	Modo de silencio al final de un ciclo: Después de 10 horas, la unidad saldrá del modo de silencio.
	Parpadea verde 3 veces.	Ninguna.	Saliendo del modo de silencio.
Batería baja	Parpadea amarillo una vez cada 60 segundos.	Un bip cada 60 segundos.	
Error	Parpadea amarillo 2 veces cada 40 segundos.	2 bips cada 40 segundos.	Modo de error de humo.
	Parpadea amarillo 2 veces cada 60 segundos.	2 bips cada 60 segundos.	Modo de error de CO.
Fin de vida útil	Parpadea amarillo 3 veces cada 60 segundos.	3 bips cada 60 segundos.	

## Información Básica de Seguridad

### ¡IMPORTANTE!

1. LOS PELIGROS, ADVERTENCIAS, Y PRECAUCIONES LO ALERTAN A INSTRUCCIONES DE FUNCION IMPORTANTES O A SITUACIONES POTENCIALMENTE PELIGROSAS. PRESTE ATENCION ESPECIAL A ESTAS SITUACIONES.
2. ESTA ALARMA COMBINADA DE HUMO Y MONOXIDO DE CARBONO SOLO ESTA APROVADA PARA USO EN CASA.
3. ESTA ALARMA DE MONOXIDO DE CARBONO ESTA DISEÑADA PARA DETECTAR MONOXIDO DE CARBONO DE CUALQUIER FUENTE DE COMBUSTION.
4. LAS EXPOSICIONES CONSTANTES A LA HUMEDAD ALTA O BAJA PUEDEN REDUCIR LA VIDA UTIL DE LA BATERIA.
5. ALARMAS DE HUMO NO HAN DE SER USADAS CON GUARDIAS DE DETECTORES A MENOS QUE LA COMBINACION HA SIDO EVALUADA Y SE ENCUENTRE ADECUADA PARA ESE PROPOSITO.

### ¡PRECAUCION!

ESTA ALARMA DE HUMO Y MONOXIDO DE CARBONO TIENE DOS ALARMAS SEPARADAS QUE FUNCIONAN INDEPENDIENTEMENTE. LA ALARMA DE MONOXIDO DE CARBONO NO ESTA DISEÑADA PARA DETECTAR FUEGO O CUALQUIER OTRO GAS. SOLO INDICADARA AL SENSOR LA PRESENCIA DE EL GAS DE MONOXIDO DE CARBONO. LA ALARMA DE HUMO SOLO INDICARA LA PRESENCIA DE HUMO QUE ALCANZA EL SENSOR. LA ALARMA DE HUMO NO ESTA DISENADA A DETECTAR GAS, CALOR, O LLAMAS.

### ¡ADVERTENCIA!

1. NUNCA IGNORE NIGUNA ALARMA. FALTA DE RESPONDER PUEDE RESULTAR EN DAÑO GRAVE O MUERTE.
2. LA FUNCION DE SILENCIO ES SOLO PARA SU CONVENENCIA Y NO CORREGIRA UN PROBLEMA. SIEMPRE REVISE SU CASA POR UN PROBLEMA POTENCIAL DESPUES DES CUALQUIER ALARMA. FALLA DE HACERLO PUEDE RESULTAR EN DAÑO O MUERTE.


3. PRUEBE ESTA ALARMA DE HUMO/CO UNA VEZ A LA SEMANA. SI LA ALARMA FALLA A PROBAR CORRECTAMENTE, ¡REEMPLAZELA INMEDIATAMENTE! SI LA ALARMA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, NO ALERTARA DE UN PROBLEMA.
4. ESTE PRODUCTO ESTA DISEÑADO PARA USO EN UN UBICACIONES INTERIORES ORDINARIAS DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA DE FAMILIA. NO ESTA DISEÑADO A MEDIR NIVELES DE CO EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS COMERCIALES O INDUSTRIALES DE LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD (OSHA). INDIVIDUOS CON CONDICIONES MEDICAS QUE PUEDEN HACERLOS MAS SENSIBLES AL MONOXIDO DE CARBONO PUEDEN CONSIDERAR USAR APARATOS DE ADVERTENCIA QUE PROPORCIONEN SEÑALES AUDIBLES Y VISUALES PARA LAS CONCENTRACIONES DE MONOXIDO DE CARBONO A MENOS DE 30 PPM. PARA INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL MONOXIDO DE CARBONO Y SU CONDICION MEDICA, COMUNIQUESE CON SU MEDICO.
5. LA FECHA DE REEMPLAZAMIENTO QUE APARECE EN EL APARATO ES LA FECHA MAS ALLA DE LA QUE EL APARATO PUEDE NO DETECTAR MONOXIDO DE CARBONO Y DEBE REEMPLAZARLO INMEDIATAMENTE.
6. ESTE APARATO ESTA DISEÑADO PARA PROTEGER A INDIVIDUOS DE LOS EFECTOS AGUDOS DE LA EXPOSICION DE MONOXIDO DE CARBON. NO PUEDE COMPLETAMENTE ASEGURAR A INDIVIDUOS CON CONDICIONES MEDICAS ESPECIFICAS. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A UN MEDICO.

## Instrucciones de Instalación

### Ubicaciones para instalación

1. Priorice la instalación de una alarma de humo en el dormitorio y los pasillos, y asegúrese de que puede oír la alarma en todas las áreas de dormir. En un hogar con varios dormitorios, instale una alarma en cada uno. Si instala una sola alarma en su hogar, instale la alarma cerca de todos los dormitorios si es posible y no en un sótano ni en el cuarto de la calefacción.
2. Instale una alarma encima de la escalera y en cada piso de la casa.
3. Humo, calor y todo lo que se quema se difunden horizontalmente y después se elevan al techo, así que instale la alarma en el centro del techo cuando es posible. Asegúrese que la alarma esté dentro de distancia de trabajo todos los rincones de el cuarto.


4. Si una alarma no se puede instalar en el centro del techo, instálela a una distancia de 50 centímetros (20 pulgadas) lejos de las esquinas de el cuarto.
5. Si una alarma se instala en una pared lateral, debe estar a una distancia de 10-30 centímetros (4-12 pulgadas) por debajo del techo.
6. Si la longitud de el cuarto o pasillo está mas allá de 900 centímetros (30 pies), necesitará instalar varias alarmas en el mismo espacio.
7. Cuando la pared o el techo están inclinados, la alarma debe instalarse a no más de 90 cm (3 pies) de distancia del punto más alto (medido horizontalmente) de la pared o techo en la habitación.

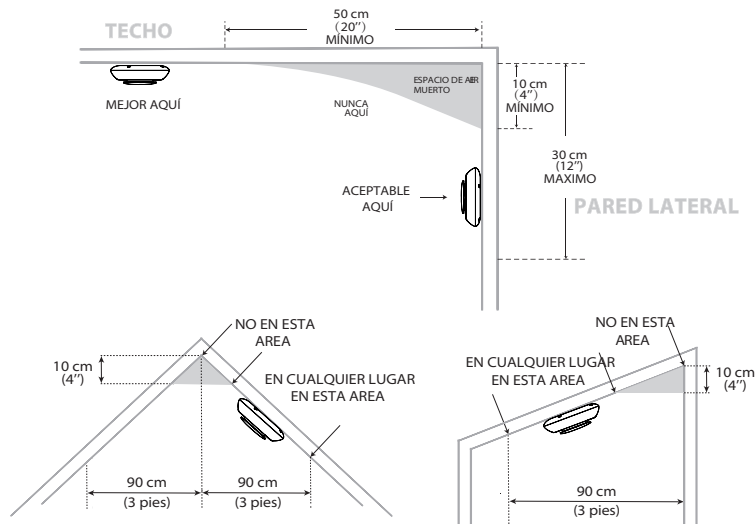

## Colocación Recomendada

### ⚠️ ADVERTENCIA!

1. ESTA ALARMA DEBE DE SER INSTALADO POR UNA PERSONA COMPETENTE.
2. LA INSTALACIÓN DE ESTA ALARMA NO DEBE SER USADA COMO UN SUBSTITUTO DE LA INSTALACIÓN, USO O MANTENIMIENTO ADECUADO DE OTROS APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES INCLUYENDO VENTILACIÓN ADECUADA Y SISTEMAS DE ESCAPE.

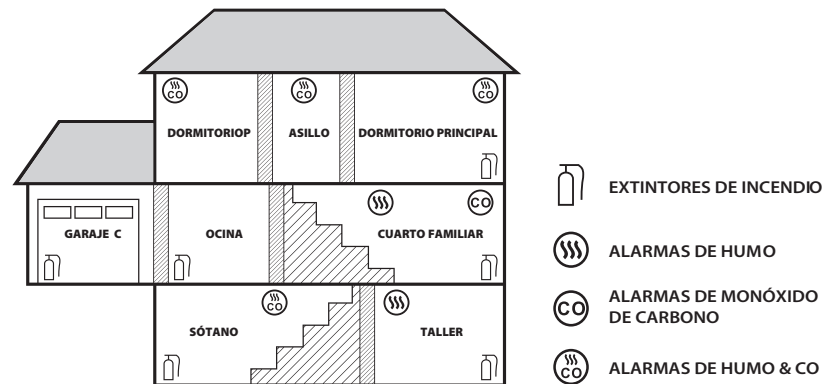

## Como Instalar Esta Alarma

### ⚠️ ¡IMPORTANTE!

ESTA ALARMA COMBINADA DE HUMO/CO ESTA DISEÑADA PARA SER MONTADA EN EL TECHO O PARED.

## ¡ADVERTENCIA!

FALTA DE INSTALAR Y ACTIVAR ESTA ALARMA CORRECTAMENTE EVITARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA ALARMA Y EVITARA SU REACCION A PELIGROS DE INCENDIOS O CO.

## Ubicaciones que Evitar

**ADVERTENCIA** - Este producto esta diseñado para uso en un ubicaciones interiores ordinarias de las unidades de vivienda de familia. No esta diseñado a medir cumplimiento con las normas comerciales o industriales de la Administración de Seguridad y Salud (OSHA).

1. No la instale en garajes, cocinas, cuartos de calderas o baños. No lo instale a menos de 1,5 metros o 5 pies de distancia de cualquier aparato de cocina.
2. No la instale dentro de 0,9 metros (3 pies) de los siguientes lugares: la puerta de la cocina o un baño que contenga una bañera o ducha, tuberías de suministro de aire forzado usados para calentar o enfriar, ventiladores de techo o ventilación de toda la casa u otras áreas de alto nivel de flujo de aire. Evite las áreas excesivamente polvosas, sucias o grasosas. El polvo, la grasa o los productos químicos de casa pueden contaminar los sensores de la alarma, haciendo que la alarma no funcione correctamente.
3. Coloque la alarma donde cortinas u otros objetos no bloqueen los sensores. El humo y el CO deben poder alcanzar los sensores para detectar con precisión estas condiciones. No la instale en picos de techos abovedados, techos con marco "A" o techos a dos aguas. Mantenerla lejos de áreas húmedas y mojadas.
4. Instale al menos de 0,3 metros o un pie de distancia de luces fluorescentes, ya que el ruido electrónico podría causar alarmas molestas. No la coloque a la luz directa del sol y manténgala lejos de áreas infectadas de insectos. Las temperaturas extremas afectarán la sensibilidad de la alarma de humo/CO. No la instale en áreas donde la temperatura sea más fría que 4,4 °C (40 °F) o más caliente que 37,8 °C (100 °F) como los garajes o sótanos que no están terminados. No la instale en áreas donde la humedad relativa (HR) sea mas alta de 85%. Colocar lejos de puertas y ventanas que se abran hacia el exterior.
5. Alarmas de humo no han de ser usadas con guardias de detectores a menos que la combinación ha sido evaluada y se encuentre adecuada para ese propósito.

## Pasos de Montaje

1. Perfore tres hoyos de  $\varnothing$  6,0 mm en la pared o el techo, luego inserte tres tapones de anclaje de plástico en los hoyos con un martillo.
2. Fije el soporte de montaje a la superficie de la pared o el techo con tres tornillos y monte la alarma en el soporte presionándolos y girando la unidad según las agujas del reloj.
3. Pruebe la unidad usando el botón Prueba/Silencio. Asegúrese de que la unidad suena en forma de alarma.

**Nota: Este modelo está equipado con una característica que automáticamente activa la alarma cuando la alarma se conecta al soporte de montaje de soporte la primera vez.**

## Prueba Semanal


### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

1. NUNCA UTILICE UNA LLAMA ABIERTA DE NINGUN TIPO PARA PROBAR ESTA UNIDAD. PODRIA ACCIDENTALMENTE DAÑAR O HACER INCENDIO A LA UNIDAD O LA CASA.
2. NUNCA UTILICE EL ESCAPE DE UN VEHICULO PARA PROBAR ESTA UNIDAD. LOS VAPORES DE ESCAPE PUEDEN CAUSER DAÑOS PERMANENTE Y ANULAR SU GARANTIA.
3. NO SE PARE CERCA DE LA ALARMA CUANDO LA ALARMA ESTA SONANDO. EXPOSICION A CORTA DISTANCIA PUEDE DAÑAR A SU AUDICION. CUANDO HAGA LA PRUEBA, ALEJESE DE LA ALARMA CUANDO EMPIEZE A SONAR.

## Mantenimiento

Para mantener su alarma en buen funcionamiento, usted debe seguir los pasos siguientes:

1. Compruebe la unidad una vez a la semana para verificar que el sonido de la alarma y que los indicadores están funcionando correctamente.

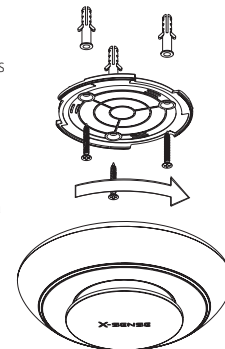



2. Retire la unidad del techo/pared y limpie la cubierta de la alarma y la abertura de ventilación con un cepillo suave una vez al mes para quitar el polvo y la suciedad.
3. Nunca use detergentes o disolventes para limpiar la alarma.
4. Evite rociar ambientadores, spray para el pelo u otros aerosoles cerca de la alarma.
5. No pinte la unidad. La pintura puede sellar las aberturas de ventilación e impedir con la habilidad del sensor para detectar humo o CO. Nunca intente desarmar la unidad o limpiar el interior. Eso anulará su garantía.
6. Cuando se retire la alarma, coloque la alarma de humo/CO de regreso en su lugar adecuado tan pronto como sea posible para asegurar protección continuada contra incendios o intoxicación por monóxido de carbono.
7. Cuando se usen productos de limpieza de casa o contaminantes similares, el área debe estar ventilada.

## Lo que Necesita Saber sobre el CO

CO no puede ver, oler o probar y puede ser fatal. La acumulación de CO en la sangre se llama carboxihemoglobina (COHb) e interfiere la capacidad del cuerpo para suministrarse oxígeno. Dependiendo de la concentración, CO puede matar en minutos. Las fuentes más comunes de CO son aparatos de gas para calentar y cocinar que están fallando, vehículos que estén corriendo en el garaje adjunto a la casa, chimeneas o tiros bloqueados, calentadores portátiles de combustión, chimeneas, herramientas que usan combustible y el uso de parilla en un área cerrada.

Las indicaciones de intoxicación por monóxido de carbono incluyen síntomas similares a los de la gripe, pero sin fiebre. Otros síntomas incluyen mareos, fatiga, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sueño y desorientación. Todas las personas son susceptibles al peligro de CO, pero los expertos afirman que los bebés en el vientre, niños pequeños, mujeres embarazadas, las personas mayores y las personas con problemas cardíacos o respiratorios tienen el mayor riesgo de daño grave o muerte. Cada año, un técnico calificado debe inspeccionar y limpiar su sistema de calefacción, conductos de ventilación, chimenea, y conductos de tiro.

Los siguientes síntomas están relacionados con la intoxicación con monóxido de carbono y deben ser discutidos con todos los miembros de la casa:

**Exposición leve:** Dolor de cabeza leve, náuseas, vómitos, fatiga (a menudo descrita como síntomas "similares a los de la gripe").

**Exposición mediana:** dolor de cabeza intenso y pulsante, somnolencia, ritmo cardíaco acelerado.

**Exposición extrema:** Pérdida de consciencia, fallo cardiorrespiratorio, muerte.

Los niveles de exposición enumerados arriba se refieren a adultos sanos. Los niveles difieren para aquellos en alto riesgo. La exposición a altos niveles de monóxido de carbono pueden ser fatal o causar daños y discapacidades permanentes. Muchos casos reportados de intoxicación con monóxido de carbono indican que mientras las víctimas que están conscientes de que no están bien, se desorientan a tal extremo que son incapaces de salvarse a sí mismas ya sea saliendo del edificio o pidiendo ayuda. Además, los niños pequeños y las mascotas domésticas pueden ser los primeros afectados. Es importante familiarizarse con los efectos de cada nivel.

## Las siguientes condiciones pueden causar situaciones transitorias de CO:

- Derrame excesivo o revertir la ventilación de los aparatos que queman combustible causado por las condiciones ambientales del exterior, como la dirección y/o la velocidad del viento, incluyendo ráfagas altas de viento, aire pesado en las tuberías de ventilación (aire frío/húmedo con periodos prolongados entre los ciclos).
- Presión negativa resultante del uso de ventiladores de escape.
- Operación simultaneo de varios aparatos que queman combustible y que compiten por un aire interno limitado.
- Conexiones de los tubos de ventilación que vibran sueltos en las secadoras de ropa, hornos o calentadores de agua.
- Obstrucciones, o diseños que no son convencionales, de tubos de ventilación que pueden amplificar las situaciones mencionadas arriba.
- Operación extendida de aparatos de combustión sin ventilación (estufa, horno, chimenea, etc.).
- Inversiones de temperatura que pueden atrapar gases de escape cerca del suelo.
- Un carro corriendo en un garaje adjunto abierto o cerrado, o cerca de una casa.

## Resolución de problemas

Problemas	Soluciones
La alarma no suena durante una prueba.	Verifique si la alarma está sujeta correctamente al soporte de montaje. Asegúrese de haber presionado el botón test firmemente.
Se disparan falsas alarmas intermitentemente cuando los residentes están cocinando, bañándose, etc.	Verifique la ubicación de su alarma (ver "Ubicaciones para instalación"). Limpie la alarma (ver "Mantenimiento").
El LED parpadea amarillo una vez cada 60 segundos con un bip.	La batería está baja. Presione el botón Test/Silence una vez para silenciar por 10 horas. <b>Reemplace la alarma de inmediato.</b>
El LED parpadea amarillo 2 veces cada 40 o 60 segundos con 2 bips.	La alarma está fallando. Por favor limpie su alarma o presione el botón Test/Silence una vez para tratar de reiniciar la unidad. Si el problema persiste, <b>reemplace la alarma de inmediato.</b>
El LED parpadea amarillo 3 veces cada 60 segundos con 3 bips.	La vida útil máxima (10 años) ha sido alcanzada. Presione el botón Test/Silence una vez para silenciar por 22 horas. <b>Reemplace la alarma de inmediato.</b>

## Protección del Medio Ambiente

El desecho de productos electrónicos no deben ser desechado en la basura de casa. Por favor recicle donde hayan las instalaciones. Consulte con su autoridad local o con su distribuidor para obtener consejos de cómo reciclar.



## Información de Fabricante y Servicio

X-Sense Innovations Co., Ltd.  
Dirección: B4-503-D, Torre B, Parque de las Ciencias Kexing, No.15 Calle Keyuan, Distrito Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China  
Correo Electronico: support@x-sense.com

## Italiano

**Questo manuale d'uso contiene informazioni importanti sul funzionamento del rilevatore combinato di fumo e di monossido di carbonio. Per un utilizzo appropriato e senza complicazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo in un luogo sicuro per la consultazione futura.**

### Introduzione

Tutti i rilevatori di fumo e di monossido di carbonio X-Sense sono conformi ai requisiti normativi, inclusi gli standard EN 14604 e EN 50291 e sono progettati per rilevare sia il fumo che il monossido di carbonio.

Questa unità rileva il fumo sfruttando la tecnologia fotoelettrica, che è generalmente più sensibile della tecnologia a ionizzazione. Rileva in modo efficiente le grandi particelle che tendono a prodursi in quantità maggiori in incendi a combustione lenta e che potrebbero bruciare per ore prima di sfociare in fiamme. Tra le fonti di questo tipo di incendi si trovano anche le sigarette che bruciano sui tessuti del letto o del divano.

Il monossido di carbonio (CO) è inodore, insapore ed invisibile – è un killer silenzioso. Grazie alla tecnologia sensoriale elettrochimica, questa unità può rilevare la crescita dei livelli di monossido di carbonio tempestivamente, proteggendo la famiglia da tutti i pericoli del monossido di carbonio.

- L'installazione dell'apparato non deve sostituire una propria installazione, utilizzo e manutenzione di dispositivi a combustione, come sistemi di ventilazione e di scarico appropriati.
- Questo dispositivo deve essere installato da una persona competente.
- Non è testato per l'utilizzo in camper/caravan o barca.

**Nota: Per una protezione maggiore, utilizzare i rilevatori di fumo e di CO su ciascun livello e in ogni camera da letto della casa.**

## NON IGNORARE MAI IL SUONO DELL'ALLARME!

Determinare quale tipo di allarme ha suonato è facile con il Rilevatore combinato di fumo e CO X-Sense. Il tipo di suono vi informa del tipo di situazione che si è verificata.

## Quando suona il rilevatore di fumo:

I rilevatori di fumo sono progettati per ridurre al minimo i falsi allarmi. Il fumo delle sigarette non fa normalmente scattare l'allarme, a meno che il fumo non venga soffiato direttamente all'interno del rilevatore. Questa unità contiene una protezione contro i falsi allarmi, la quale riduce l'impatto delle particelle di cottura. Tuttavia, una grande quantità di particelle combustibili dovute a sversamenti o a cotture alla griglia potrebbero far scattare l'allarme. Un'attenta installazione dell'unità lontana dalla cucina garantirà una massima protezione contro i falsi allarmi. Se il rilevatore è posizionato troppo vicino alla zona cottura, le particelle della combustione da cottura potrebbero far scattare l'allarme. Una grande quantità di particelle combustibili vengono generate da sversamenti o dalla cottura alla griglia. Anche l'utilizzo della ventola di una cappa aspirante che sfia verso l'esterno (non di tipo ricircolo) aiuta a rimuovere questi prodotti combustibili dalla cucina. Se suona l'allarme, controllare prima l'eventuale presenza di un incendio. Se si scopre un incendio, attenersi alla seguente procedura. Acquisire familiarità con questi passaggi e rivederli con tutti i membri della famiglia!

- \* Avvertire i bambini presenti nella casa. I bambini dormono profondamente e potrebbero non svegliarsi al suono dei rilevatori di fumo.
- \* Abbandonare immediatamente la stanza seguendo una delle vie di fuga pianificate. Ogni secondo conta, per cui non fermarsi a vestirsi o a raccogliere oggetti di valore.
- \* Prima di aprire le porte interne, guardare se è presente del fumo che filtra attorno ai bordi e toccarle con il dorso della mano. Se la porta è calda, utilizzare una seconda uscita. Se si ritiene che sia sicura, aprire la porta molto lentamente e prepararsi a chiuderla immediatamente se il fumo ed il calore irrompono.
- \* Se la via di fuga richiede di passare attraverso il fumo, strisciare in basso sotto al fumo dove l'aria è più nitida.
- \* Raggiungere il punto d'incontro predeterminato. Quando sono arrivate due persone, una deve allontanarsi per chiamare il servizio di emergenza dalla casa di un vicino e l'altra deve restare a contare le persone.
- \* Non rientrare per alcun motivo in casa fino a quando i Vigili del fuoco non daranno il via libera.
- \* Ci sono situazioni in cui un rilevatore di fumo potrebbe non proteggere dagli incendi in modo efficace. Per esempio:

- Fumare a letto.
- Lasciare i bambini incustoditi.
- Pulire con liquidi infiammabili, come per esempio con la benzina.
- Incendi dove la vittima è intima con le fiamme di un fuoco attivo; per esempio quando i vestiti di una persona prendono fuoco mentre cucina.
- Incendi dove il fumo non riesce a raggiungere il rilevatore a causa di una porta chiusa o di altri ostacoli.
- Fiamme incendiarie dove l'incendio cresce così rapidamente da bloccare l'uscita all'inquinato, anche con i rilevatori posizionati correttamente.



## AVVERTENZA:

L'attivazione del rilevatore di CO indica la presenza di monossido di carbonio (CO) che può essere letale.

## AVVERTENZA:

L'attivazione del rilevatore di CO indica la presenza di monossido di carbonio (CO) che può essere letale.

## Quando suona il rilevatore di monossido di carbonio:

1. Azionare il pulsante test/reset. NUMERO DI TELEFONO
2. Chiamare i servizi di emergenza.
3. Spostarsi immediatamente all'aria aperta – all'esterno o vicino ad una porta/finestra aperta. Contare le persone per controllare che ci siano tutte. Non rientrare nei locali e non allontanarsi dalla porta/finestra aperta prima dell'arrivo dei soccorsi, prima di aver ben arieggiato i locali e prima che il rilevatore ritorni alla normale condizione operativa.
4. Dopo aver seguito i passaggi 1-3, se il rilevatore si riattiva entra un periodo di 24 ore, ripetere i passaggi 1-3 e chiamare un tecnico NUMERO DI TELEFONO

qualificato per indagare sulle fonti di CO da dispositivi ed apparecchi a combustibile e controllare il corretto funzionamento degli stessi. Se si riscontrano dei problemi durante l'ispezione, far riparare immediatamente l'apparecchiatura. Annotare tutti i dispositivi che non sono stati ispezionati da un tecnico e consultare le istruzioni del produttore, o contattare il produttore stesso per avere maggiori informazioni sulla sicurezza del CO e sul dispositivo. Assicurarsi che non ci siano, o non ci siano stati veicoli a motore acceso in un garage annesso o nelle immediate vicinanze della residenza.

## Contenuto della confezione

- 1 × Unità d'allarme
- 1 × Staffa di montaggio
- 3 × Viti
- 3 × Tasselli
- 1 × Manuale d'uso

## Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	Batteria sigillata al litio da 10 anni
Tipo di sensore	Fumo: Fotoelettrico CO: Electrochimico
Durata del prodotto	Circa 10 anni
Standard di sicurezza	EN 14604:2005 & EN 50291-1:2018
Sensibilità al CO	30 ppm: > 120 minuti 50 ppm: 60-90 minuti 100 ppm: 10-40 minuti 300 ppm: < 3 minuti
Corrente di standby	< 8 µA (valore medio)
Corrente di allarme	< 100 mA (valore medio)
Migliore temperatura ambientale operativa	4,4 - 37,8 °C (40-100 °F)

Umidità relativa operativa	≤ 85% (senza condensa)
Volume dell'allarme	≥ 85 dB a 3 m (9,84 ft) @ 3,2 ± 0,3 kHz allarme pulsante
Durata di silenzio	≤ 9 minuti

## Panoramica del prodotto

### ATTENZIONE!

QUESTO RILEVATORE DI FUMO E DI CO E' PROGETTATO PER L'USO ESCLUSIVAMENTE INTERNO. NON ESPORRE ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ. NON COLPIRE O FAR CADERE L'ALLARME. NON APRIRE O MANOMETERE IL RILEVATORE PER NON CAUSARE MALFUNZIONAMENTI.

### Pulsante test e silenzio

Il pulsante test e silenzio si utilizza per testare le componenti elettroniche dell'unità e per silenziare il dispositivo durante un allarme. Quando si testa il pulsante settimanalmente, premere il pulsante test fino a sentire un breve segnale acustico, che indica che l'allarme è entrato nella modalità test.

**Nota: Quando si inizia un test, il rilevatore suona e la luce LED lampeggia di rosso. Questo non indica la presenza di fumo/CO.**

Se si preme il pulsante test durante uno stato di allarme, l'unità entra nella modalità silenziosa.

**Modalità silenziosa CO:** Se si preme il pulsante test durante uno stato di allarme, l'unità entra nella modalità silenziosa. Se la densità di CO supera ancora la soglia di allarme entro 6 minuti, l'unità entra ancora nello stato di allarme. In caso contrario, l'unità esce dalla modalità silenziosa dopo 9 minuti.

**Nota: Se la concentrazione di fumo o CO ha raggiunto un livello di allarme, una volta terminato il tempo di silenzio, questa unità continua ad emettere un allarme fino alla riduzione della concentrazione di fumo o CO ad un livello basso e sicuro. Quando la concentrazione di CO supera 300 ppm, non è possibile abilitare la funzione silenzio.**

### Sirena di allarme

L'allarme suona quando è presente fumo o CO, quando si testa il dispositivo e quando c'è un guasto.

## Indicatore LED

L'indicatore LED lampeggia insieme al suono dell'allarme. Lampeggia quindi negli stati seguenti: all'accensione, nella modalità standby, negli stati di allarme di fumo o CO, quando si esce da uno stato di allarme, nella modalità test, quando la batteria è scarica, nella modalità silenziosa, quando c'è un guasto e l'unità è a fine vita.

## Batteria scarica

L'indicatore LED lampeggia di giallo con un segnale acustico ogni 60 secondi.

(Se si preme il pulsante test quando la batteria è scarica, il segnale di batteria scarica si interrompe temporaneamente per 10 ore; se si preme ancora il pulsante test, l'unità entra nella modalità test e poi nella modalità standby.)

## Fine vita

Quando raggiunge la durata massima di vita (10 anni), il rilevatore emette 3 segnali acustici e l'indicatore LED giallo lampeggia tre volte ogni 60 secondi. Premendo il pulsante test, questo segnale di fine vita può essere silenziato temporaneamente per 22 ore.

La modalità silenzio di fine vita può essere utilizzata solo per un totale di 30 giorni. Dopo 30 giorni, il segnale di fine vita non può più essere silenziato.

## Diverse modalità e stati operativi sono mostrati nella seguente tabella:

Modalità	Indicatore LED	Allarme di suono	Note
Accensione	Lampeggia 8 cicli (rosso/verde/giallo) in sequenza.	Nessuno.	
Modalità stand-by	Lampeggia di verde una volta ogni 60 secondi.	Nessuno.	
Modalità di allarme	Lampeggia di rosso 3 volte ogni 1,5 secondi.	3 segnali acustici lunghi ogni 1,5 secondi.	Allarme di fumo.

Modalità di allarme	Primi 4 minuti: lampeggia di rosso 4 volte ogni 5,8 secondi. Dopo 4 minuti: lampeggia di rosso 4 volte ogni 60 secondi.	Primi 4 minuti: 4 segnali acustici brevi ogni 5,8 secondi. Dopo 4 minuti: 4 segnali acustici brevi ogni 60 secondi.	Allarme CO.
	Lampeggia di verde una volta ogni 5 secondi.	Nessuno.	Uscita da uno stato di allarme: Quando le concentrazioni di fumo o di CO scendono al di sotto della soglia d'allarme, il segnale di allarme si interrompe.
Modalità test	2 sequenze di 3 lampeggi rossi, seguite da 2 sequenze di 4 lampeggi rossi.	2 sequenze di 3 segnali acustici lunghi seguite da 2 sequenze di 4 segnali acustici brevi.	
Modalità silenziosa	Lampeggia di rosso 3 volte ogni 1,5 secondi.	Nessuno.	Modalità silenziosa fumo: Dopo 9 minuti, l'unità esce dalla modalità silenziosa.
	Primi 4 minuti: lampeggia di rosso 4 volte ogni 5,8 secondi. Dopo 4 minuti: lampeggia di rosso 4 volte ogni 60 secondi.	Nessuno.	Modalità silenziosa CO: Dopo 9 minuti, l'unità esce dalla modalità silenziosa.
	Lampeggia di giallo una volta ogni 60 secondi.	Nessuno.	Modalità silenziosa durante batteria scarica: Dopo 10 ore, l'unità esce dalla modalità silenziosa.
	Lampeggia di giallo 3 volte ogni 60 secondi.	Nessuno.	Modalità silenziosa durante la fine del ciclo: Dopo 10 ore, l'unità esce dalla modalità silenziosa.
	Lampeggia di verde 3 volte.	Nessuno.	Uscita dalla modalità silenziosa.
Batteria scarica	Lampeggia di giallo una volta ogni 60 secondi.	Un segnale acustico ogni 60 secondi.	

Guasto	Lampeggia di giallo 2 volte ogni 40 secondi.	2 segnali acustici ogni 40 secondi.	Modalità guasto fumo.
	Lampeggia di giallo 2 volte ogni 60 secondi.	2 segnali acustici ogni 60 secondi.	Modalità guasto CO.
Fine vita	Lampeggia di giallo 3 volte ogni 60 secondi.	3 segnali acustici ogni 60 secondi.	

## Informazioni base di sicurezza

### IMPORTANTE!

1. I PERICOLI, GLI AVVISI E LE PRECAUZIONI VI ALLERTANO DI IMPORTANTI ISTRUZIONI OPERATIVE O DI SITUAZIONI POTENZIALMENTE PERICOLOSE. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A QUESTE SITUAZIONI.
2. QUESTO RILEVATORE COMBINATO DI FUMO DI MONOSSIDO DI CARBONIO E' APPROVATO SOLO PER L'UTILIZZO DOMESTICO.
3. QUESTO RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO E' PROGETTATO PER RILEVARE IL MONOSSIDO DI CARBONIO DA QUALSIASI FONTE DI COMBUSTIONE.
4. UN'ESPOSIZIONE COSTANTE AD ALTI E BASSI LIVELLI DI UMIDITÀ POTREBBE RIDURRE LA DURATA DELLA BATTERIA.
5. I RILEVATORI DI FUMO NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI CON I RILEVATORI DI GUARDIA, A MENO CHE LA COMBINAZIONE DI QUESTI NON SIA STATA VALUTATA E TROVATA ADATTA A TALE SCOPO.

### ATTENZIONE!

QUESTO RILEVATORE DI FUMO E DI MONOSSIDO DI CARBONIO HA DUE ALLARMI SEPARATI CHE FUNZIONANO INDIPENDENTEMENTE L'UNO DALL'ALTRO. IL RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO NON E' PROGETTATO PER PERCEPIRE IL FUMO O ALTRI GAS. INDICA SOLO LA PRESENZA DI GAS MONOSSIDO DI CARBONIO SUL SENSORE. IL GAS MONOSSIDO DI CARBONIO PUÒ ESSERE PRESENTE ANCHE IN ALTRE ZONE, IL RILEVATORE DI FUMO INDICA SOLO LA PRESENZA DI FUMO CHE RAGGIUNGE IL SENSORE. IL RILEVATORE DI FUMO NON E' PROGETTATO PER RILEVARE GAS, CALORE O FIAMME.


### AVVERTIMENTO!

1. NON IGNORARE MAI L'ALLARME. LA MANCATA RISPOSTA ALL'ALLARME PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI O MORTE.
2. LA MODALITÀ SILENZIOSA E' FATTA SOLO PER UNA VOSTRA COMODITÀ E NON RISOLVE UN PROBLEMA. CONTROLLARE SEMPRE LA PROPRIA CASA PER POTENZIALI PROBLEMI DOPO CIASCUN ALLARME. IN CASO CONTRARIO SI PUÒ ANDARE INCONTRO A GRAVI LESIONI O MORTE.
3. TESTARE QUESTO RILEVATORE DI FUMO/CO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA. SE IL RILEVATORE FALLISCE IL TEST, SOSTITUIRLO IMMEDIATAMENTE! SE IL RILEVATORE NON FUNZIONA IN MODO APPROPRIATO, NON ALLERTA IN CASO DI PROBLEMI.
4. QUESTO PRODOTTO E' DESTINATO ALL'UTILIZZO ORDINARIO INTERNO IN ABITAZIONI FAMILIARI. NON E' PROGETTATO PER MISURARE I LIVELLI DI CO IN CONFORMITÀ CON LE NORME COMMERCIALI O INDUSTRIALI PER LA SICUREZZA E LA SANITÀ AMMINISTRATIVA OCCUPAZIONALE (OSHA). INDIVIDUI CON CONDIZIONI MEDICHE CHE LI RENDONO PIÙ SENSIBILI AL MONOSSIDO DI CARBONIO DOVREBBERO CONSIDERARE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI ALLERTA CHE FORNISCAO SEGNALI UDITIVI E VISIVI PER LE CONCENTRAZIONI DI MONOSSIDO DI CARBONIO SOTTO 30 PPM. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL MONOSSIDO DI CARBONIO E SULLA PROPRIA CONDIZIONE MEDICA, CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO.
5. LA DATA DI SOSTITUZIONE PRESENTE SUL DISPOSITIVO E' LA DATA OLTRE LA QUALE IL DISPOSITIVO POTREBBE NON ESSERE PIÙ IN GRADO DI RILEVARE IL MONOSSIDO DI CARBONIO IN MODO ACCURATO E DOVREBBE ESSERE SOSTITUITO IMMEDIATAMENTE.
6. QUESTO DISPOSITIVO E' PROGETTATO PER PROTEGGERE GLI INDIVIDUI DAGLI EFFETTI ACUTI DELL'ESPOSIZIONE AL MONOSSIDO DI CARBONIO. POTREBBE NON ESSERE IN GRADO DI TUTELARE COMPLETAMENTE GLI INDIVIDUI CON SPECIFICHE CONDIZIONI MEDICHE. NEL DUBBIO, CONSULTARE UN MEDICO.

## Istruzioni per l'installazione

### Luoghi di installazione


1. Dare la priorità all'installazione di rilevatori di fumo nelle camere da letto e nei corridoi ed assicurarsi di poter sentire l'allarme da tutte le zone notte. In una casa con molte camere da letto, installare un allarme in ogni camera da letto. Se si installa un solo rilevatore di fumo in casa, installarlo dove possibile vicino a tutte le camere da letto e non installarlo nel seminterrato o nella stanza della caldaia.
2. Installare un dispositivo sopra alle scale e su ogni piano della casa.
3. Il fumo, il calore e qualsiasi cosa che brucia si espande orizzontalmente dopo aver raggiunto il soffitto, per cui, dove possibile, installare il rilevatore al centro del soffitto. Assicurarsi che l'allarme sia a distanza operativa da tutti gli angoli della stanza.
4. Se non si può installare il rilevatore nel mezzo del soffitto, installarlo ad una distanza di 50 cm (20 pollici) dagli angoli della stanza.
5. Se si installa un rilevatore al muro, dovrebbe essere ad una distanza di 10-30 cm (4-12 pollici) sotto al soffitto.
6. Se la lunghezza di una stanza o di una sala supera i 900 cm (30 piedi), è necessario installare più rilevatori nello stesso spazio.
7. Quando la parete o il soffitto sono inclinati, il rilevatore deve essere installato entro 90 cm (3 piedi) dal punto più alto della parete o del soffitto (misurato orizzontalmente) nella stanza.

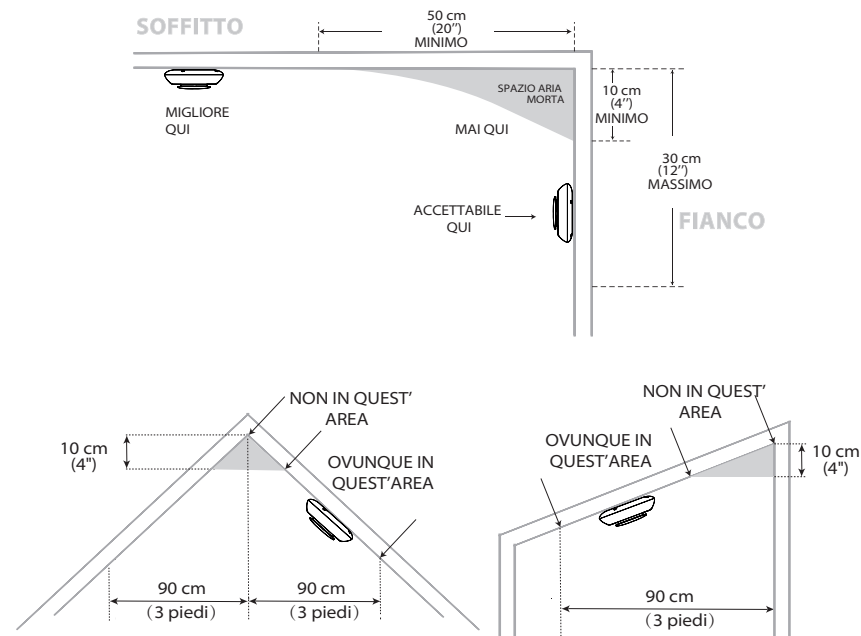

## Posizioni consigliate

### ⚠ AVVISO!

1. QUESTO ALLARME DOVREBBE ESSERE INSTALLATO DA UNA PERSONA COMPETENTE.
2. L'INSTALLAZIONE DEL RILEVATORE NON DEVE SOSTITUIRE UNA PROPRIA INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI A COMBUSTIBILE COME SISTEMI APPROPRIATI DI VENTILAZIONE E DI SCARICO.

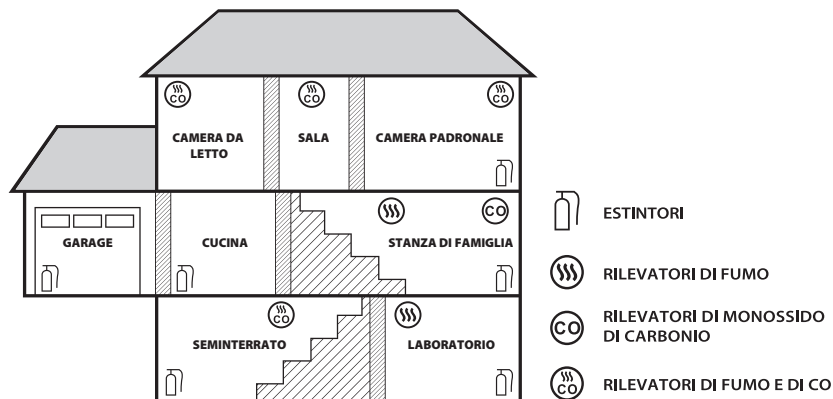

## Come installare questo rilevatore

### ⚠ IMPORTANTE!

QUESTO RILEVATORE COMBINATO DI FUMO/CO E' PROGETTATO PER ESSERE MONTATO SUL SOFFITTO O SUL MURO.

### ⚠ AVVERTENZA!

UNA MANCATA INSTALLAZIONE APPROPRIATA ED UNA MANCATA ATTIVAZIONE DI QUESTO ALLARME IMPEDISCONO UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL RILEVATORE ED IMPEDISCONO LA RISPOSTA AGLI INCENDI PERICOLOSI ECC.

## Posizioni da evitare

**AVVERTENZA** – Questo prodotto è destinato all'utilizzo ordinario interno in abitazioni familiari. Non è progettato per misurare i livelli di conformità con le norme commerciali o industriali per la sicurezza e la sanità amministrativa occupazionale(OSHA).


1. Non installare in garage, in cucina, nella stanza della caldaia o nei bagni! Non installare entro 1,5 m (5 ft) dagli apparecchi di cottura.
2. Non installare entro 0,9 m (3 ft) dai seguenti: la porta della cucina, un bagno con una vasca o una doccia, condotti di rifornimento ad aria forzata utilizzati per il riscaldamento o per il raffreddamento, il soffitto o tutti i sistemi (ventole) di ventilazione della casa, o altre zone a forte circolazione d'aria. Evitare zone eccessivamente polverose, sporche o unte. La polvere, il grasso o i prodotti chimici domestici possono contaminare i sensori dell'allarme, causando il malfunzionamento del rilevatore.
3. Posizionare il rilevatore dove non ci sono tende o altri oggetti che bloccano i sensori. Il fumo e il CO devono poter raggiungere i sensori per rilevare accuratamente queste condizioni. Non installare all'apice dei soffitti a volta, dei soffitti ad "A" o dei tetti a timpano. Tenere al di fuori di zone bagnate e umide.
4. Installare almeno ad un (1) piede di distanza (0.3 m) da luci a fluorescenza, poiché il rumore elettronico potrebbe causare falsi allarmi. Non posizionare alla luce diretta del sole e mantenere lontano da zone infestate da insetti. Le temperature estreme influenzano la sensibilità del rilevatore di fumo/CO. Non installare in zone dove la temperatura è minore di 4,4 °C (40 °F) o maggiore di 37,8 °C (100 °F), come in garage o in attici incompiuti. Non installare in zone dove l'umidità relativa (RH) è oltre l'85 %. Posizionare lontano da porte e finestre che si aprono all'esterno.
5. I rilevatori di fumo non devono essere utilizzati con i rilevatori di guardia, a meno che la combinazione di questi (rilevatore e rilevatore di guardia) non sia stata valutata e ritenuta idonea a tale scopo.



## Fasi del montaggio

1. Praticare tre fori da Ø 6,0 mm di diametro sul muro o sul soffitto con il trapano e inserire poi nei fori tre tasselli di plastica con un martello.
2. Posizionare la staffa di montaggio sulla superficie del muro o del soffitto con tre viti e montare poi il rilevatore nella staffa spingendoli insieme e ruotando in senso orario.
3. Testare l'unità con il pulsante Test/Silenzio. Assicurarsi che l'unità emetta una serie di segnali acustici.

**Nota: Questo modello è dotato di una funzione che attiva automaticamente l'allarme quando l'allarme è collegato alla staffa di montaggio per la prima volta.**

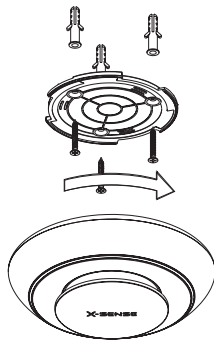

## Test settimanale

### ⚠ AVVERTENZA!

1. NON USARE MAI UNA FIAMMA VIVA O DI ALTRO TIPO PER TESTARE L'UNITÀ. SI POTREBBE DANNEGGIARE ACCIDENTALMENTE O INCENDIARE L'UNITÀ O TUTTA LA CASA.
2. NON USARE MAI LO SCARICO DI UN VEICOLO PER TESTARE L'UNITÀ: I FUMI DI SCARICO POSSONO CAUSARE DANNI PERMANENTI ED INVALIDARE LA GARANZIA.
3. NON STARE NELLE VICINANZE DELL'ALLARME QUANDO QUESTO SUONA. UNA VICINA ESPOSIZIONE PUÒ ESSERE DANNOSA ALL'UDITO. DURANTE IL TEST, ALLONTANARSI DALL'ALLARME, QUANDO QUESTO INIZIA A SUONARE.

## Manutenzione

Per mantenere il rilevatore di fumo/CO in buone condizioni operative, seguire questi semplici passaggi:

1. Verificare che l'allarme suoni e che gli indicatori funzionino correttamente con il test settimanale dell'unità.

2. Rimuovere l'unità dal muro/soffitto e pulire l'involucro del rilevatore e le ventole con un accessorio a spazzola morbida una volta a mese per rimuovere polvere e sporco.
3. Non utilizzare mai detersivi o altri solventi per pulire l'unità.
4. Non utilizzare deodoranti per ambienti, lacche per capelli o altri aerosol vicino all'allarme.
5. Non dipingere l'unità. La vernice blocca le ventole ed interferisce con l'abilità del sensore di rilevare fumo o CO. Non tentare mai di smontare l'unità e di pulirla internamente. Fare ciò invalida la garanzia.
6. Se viene rimosso, posizionare il rilevatore di fumo/CO di nuovo in posizione il prima possibile, per assicurare una protezione continua dagli incendi e dall'avvelenamento da monossido di carbonio.
7. Quando si utilizzano prodotti per la pulizia della casa o contaminanti simili, l'area dovrebbe essere ben ventilata.

## Cosa bisogna sapere sul CO

Il CO non si percepisce alla vista, all'olfatto o al gusto e può essere fatale. L'accumulo di CO nel sangue è chiamato livello di carbossiemoglobina (COHb) ed interferisce con la capacità dell'organismo di procurarsi ossigeno. In base alla concentrazione, il CO può uccidere in pochi minuti. Le fonti più comuni di CO sono i dispositivi a gas malfunzionanti utilizzati per il riscaldamento o per la cottura, i veicoli accesi in garage annessi, camini o canne fumarie bloccate, stufette portatili a combustibile, caminetti, utensili a combustibile e barbecue in spazi chiusi.

Indicazioni di un avvelenamento da monossido di carbonio includono sintomi simili all'influenza, ma senza febbre. Altri sintomi includono vertigini, stanchezza, debolezza, mal di testa, nausea, vomito, sonnolenza e confusione. Tutti sono suscettibili al pericolo del CO, ma gli esperti concordano che i bambini non ancora nati, i bambini piccoli, le donne incinte, i cittadini anziani e le persone con problemi cardiaci o respiratori sono maggiormente a rischio di lesioni gravi o morte. Ogni anno un tecnico qualificato deve ispezionare e pulire il vostro sistema di riscaldamento, le ventole, il camino e le canne fumarie.

I seguenti sintomi sono correlati all'avvelenamento da monossido di carbonio e devono essere discussi con tutti i membri della famiglia:

**Esposizione lieve:** Leggero mal di testa, nausea, vomito, stanchezza (sintomi spesso descritti come "simili all'influenza").

**Esposizione media:** Forte mal di testa pulsante, sonnolenza, accelerazione cardiaca.

**Esposizione estrema:** Incoscienza, insufficienza cardio-respiratoria, morte.

I livelli di esposizione riportati qui sopra si riferiscono a individui adulti sani. I livelli cambiano per gli individui a rischio maggiore. L'esposizione ad alti livelli di monossido di carbonio può essere fatale o causare lesioni permanenti e disabilità. Molti casi riportati di avvelenamento da monossido di carbonio indicano che nonostante le vittime si rendano conto di non stare bene, queste sono così disorientate da non essere in grado di salvarsi né scappando dall'edificio, né chiamando i soccorsi. I bambini piccoli e gli animali domestici potrebbero essere inoltre i primi ad essere colpiti. È molto importante familiarizzare con gli effetti di ciascun livello.

#### Le seguenti condizioni possono provocare situazioni transitorie di CO:

- Eccessivo sversamento o svitamento inverso di apparecchi a combustibile causati da condizioni ambientali esterne, come direzione e/o velocità del vento, comprese forti raffiche, o come forte circolazione dell'aria nelle ventole (aria fredda/umida con periodi prolungati tra i cicli).
- Una pressione negativa che risulta dall'utilizzo di ventole di scarico.
- Utilizzo simultaneo di diversi apparecchi a combustibile in competizione per l'aria limitata interna.
- Connettori di tubi di ventilazione allentati di asciugatrici, caldaie o scaldabagni.
- Ostruzioni o design dei tubi di ventilazione non convenzionali che possono amplificare tali situazioni.
- Funzionamento prolungato di dispositivi a combustibile non ventilati (forno, fornello, caminetto, ecc.).
- Inversioni di temperatura che possono intrappolare i gas di scarico al suolo.
- Un'auto accesa in un garage aperto o chiuso annesso, o vicino alla casa.

#### Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
L'allarme non suona durante un test.	Controllare che il rilevatore sia collegato correttamente alla staffa di montaggio. Assicurarsi di aver premuto con forza il pulsante test.

Si attivano falsi allarmi in modo intermittente quando i residenti cucinano, fanno la doccia, ecc.	Controllare il luogo di installazione del rilevatore (vedere "Luoghi di installazione"). Pulire il rilevatore (vedere "Manutenzione").
Il LED lampeggia di giallo una volta ogni 60 secondi con un segnale acustico.	La batteria è scarica. Premere il pulsante Test/Silenziamento una volta per silenziare il dispositivo per 10 ore. <b>Sostituire il dispositivo immediatamente.</b>
Il LED lampeggia di giallo 2 volte ogni 40 o 60 secondi con 2 segnali acustici.	Il rilevatore è guasto. Si prega di pulire il dispositivo o premere una volta il pulsante Test/Silenziamento per tentare di resettare l'unità. Se il problema persiste, <b>sostituire il rilevatore immediatamente.</b>
Il LED lampeggia di giallo 3 volte ogni 60 secondi con 3 segnali acustici.	Si è raggiunta la durata massima di vita (10 anni). Premere il pulsante Test/Silenziamento una volta per silenziare il dispositivo per 22 ore. <b>Sostituire il rilevatore immediatamente.</b>

#### Protezione ambientale

I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti come rifiuti domestici. Si prega di riciclare i prodotti nelle apposite strutture. Rivolgersi alla propria autorità locale o al rivenditore per consigli sullo smaltimento.



#### Informazioni sul produttore e di servizio

X-Sense Innovations Co., Ltd.  
Indirizzo: B4-503-D, Torre B, Parco scientifico Kexing, Strada Keyuan n° 15, Distretto Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Cina  
E-mail: support@x-sense.com



Conforms to EN 14604 & EN 50291 Standards

Email: [support@x-sense.com](mailto:support@x-sense.com)

X-Sense Innovations Co., Ltd.



[www.x-sense.com](http://www.x-sense.com)